



**INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE
COMPRA EDEESTE-CCC-LPN-2022-0002
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE
EDEESTE**

**COMITÉ DE EVALUACIÓN TECNICA
INFORME POST PONDERACIÓN DE SUBSANACIONES**

**SANTO DOMINGO
10/03/2023**

Informe de evaluación técnica

Luego de ponderaciones a Subsanaciones

1. Aspectos Generales

El viernes 14 de noviembre de 2022, fueron recibidas un total de 1095 ofertas a materiales por parte de 55 empresas que presentaron propuestas en el proceso de **EDEESTE-CCC-LPN-2022-0002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE EDEESTE**. Luego de realizadas las evaluaciones iniciales, el 15 de noviembre de 2022 se presentó un informe preliminar para enviar a los oferentes, aclaratorias por errores y omisiones de naturaleza subsanable, seguidamente fueron recibidas las aclaratorias de los oferentes el 27 de enero de 2023, por lo que se procedió en un periodo de ponderaciones de esas subsanaciones hasta el 14 de marzo de 2023, dando por concluido en este **informe de evaluación técnica** los resultados de cada una de las ofertas de materiales.

2. Objetivo

Presentar el resultado de la verificación, validación y evaluación contenidas de las propuestas técnicas "Sobre A" de los materiales presentados en las *Planillas de Datos Garantizados*, y revisado además las documentaciones adicionales que fueron requeridas a oferentes en proceso de subsanación, para obtener un registro del **resultado de evaluación técnica** de todas las ofertas por cada ítem presentado.

3. Metodología

Evaluación de Oferta Técnica

Se validaron los documentos requeridos en el acápite 2.14 literal "C" del pliego de condiciones y los valores presentados en las **Planillas de Datos Garantizados** mediante la comparación de lo requerido y lo presentado en oferta, tomando como referencia las especificaciones técnicas mostradas en el catálogo de cada material, planilla técnica del fabricante, Certificados de Calidad o de Laboratorios, certificación de pruebas en los casos que lo solicita la Planilla de Datos Garantizados, planos, documentación técnica adicional de los materiales a proveer y sus accesorios que permitan complementar los detalles técnicos del material ofertado para su evaluación, así como otras documentaciones indispensables para poder aceptar la oferta, tales como Documento de Garantía del producto y carta de Autorización del fabricante previstos en el acápite 2.14 literal "C" del pliego de condiciones.

EG PC T.G. CA BP TR EG. JRS

Luego de completar la primera evaluación preliminar, se procedió a emitir el informe de errores u omisiones de naturaleza subsanables, seguidamente, una vez los oferentes respondieron a las subsanaciones, se continuó el proceso de evaluación, para luego de ponderar las subsanaciones, se emitiera de manera definitiva los resultados de evaluaciones de ofertas técnicas.

4. Errores u omisiones de naturaleza subsanables

A continuación, se muestra el listado de oferentes que presentaron observaciones de errores u omisiones y elementos de naturaleza subsanables.

1-DOALBA COMERCIAL, SRL	29-DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	31-INVERSIONES TRES C,SRL
4-HOME ELECTRIC SRL	32-ARMADA LED, SRL
5-ENERGY & SAFETY GROUP	33-RAAS SRL
6-BAIRES INGENIERIA, SRL.	34-MIVER INVESTMENTS, SRL
7-S.R. POWERTECH SOLUTIONS, SRL	35-METRO ELECTRICA, S.R.L.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	36-EDECON, SRL
9-DOS GARCIA SRL	37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL
12-GRUPO BERDALIA	40-RANSA, SRL
13-TDP DOMINICAN	41-SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA
14-TARGET LUX	42-GRUPO V40
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	43-GRUPO ELECTRICO SCENTO
16-LEDTRIC,SRL	44-PUNTO MARKET, SRL.
17-JJ ELECTRIC, SA.	45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	46-MATERI ELECTRICOS, EIRL
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	47-GREEN CABLES SYSTEM
20-CONSORCIO DOKAR	48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA)
22-INDURAR ELECTRIC, SRL.	50-E&S ELECTRIC SOLUTIONS,SRL
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	51-GRUPO DONGALL,SRL
24-COFAXCOMP	52-RZ ENERGY, S.R.L.
25-ONITEL, SRL.	53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.
26-PG CONTRATISTAS	54-INVERSIONES GLOBAMA, SRL
27-ODY TRADING,SRL	55-TECNICARIBE DOMINICANA
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	

5. Resultados de la evaluación técnica

Una vez completado el procedimiento de evaluación técnica, incluyendo la evaluación de las ponderaciones de las subsanaciones, en primer lugar, se emiten los resultados administrativos del proceso, los cuales servirán para dar un panorama global al comité de compra, luego en el anexo "A", se mostrarán en listados de los resultados técnicos de cada oferta.

EG de Y.G CA BP JRS EG

• **Resultados administrativos**

Estos resultados corresponden a las diferentes métricas obtenidas durante el proceso de evaluación técnica, los cuales servirán para como estadísticas manejadas en el proceso que darán una visión más acabada a la evaluación técnica.


1. **Estado inicial del proceso:**



En esta etapa se define cuantas ofertas a materiales arrojaron los 55 oferentes participantes.

2. **Resultados de las subsanaciones:**


Este gráfico muestra los resultados de las evaluaciones realizadas a las 536 subsanaciones que fueron solicitadas.

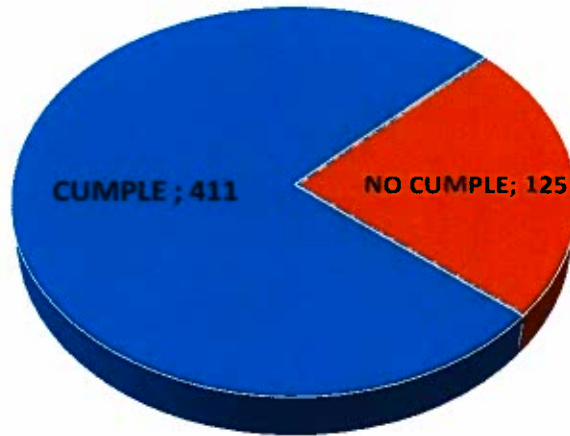

3. **Resultados técnico por categoría:**

En la gráfica a continuación, se muestra el resultado global del proceso de evaluación técnica, con las categorías del no cumplimiento, en donde hubo oferentes que no cumplieron técnicamente y los que no cumplieron por colocar tiempos de entregas superiores a lo requerido.


4. **Resultados de la evaluación de las ofertas por la participación en lotes.**

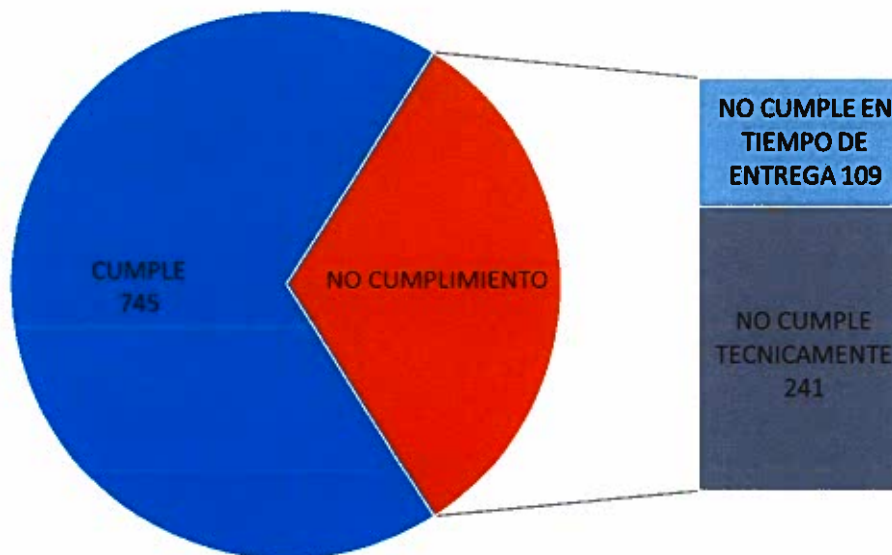

JRS
EG R 1.6 C4 B0 JK EG

El gráfico anterior visualiza como fueron las cantidades de ofertas en cada uno de los lotes, la misma se muestra en las cantidades de ofertas "CONFORMES" y "NO CONFORME".

ESTATUS DE LAS OFERTAS POR LOTES

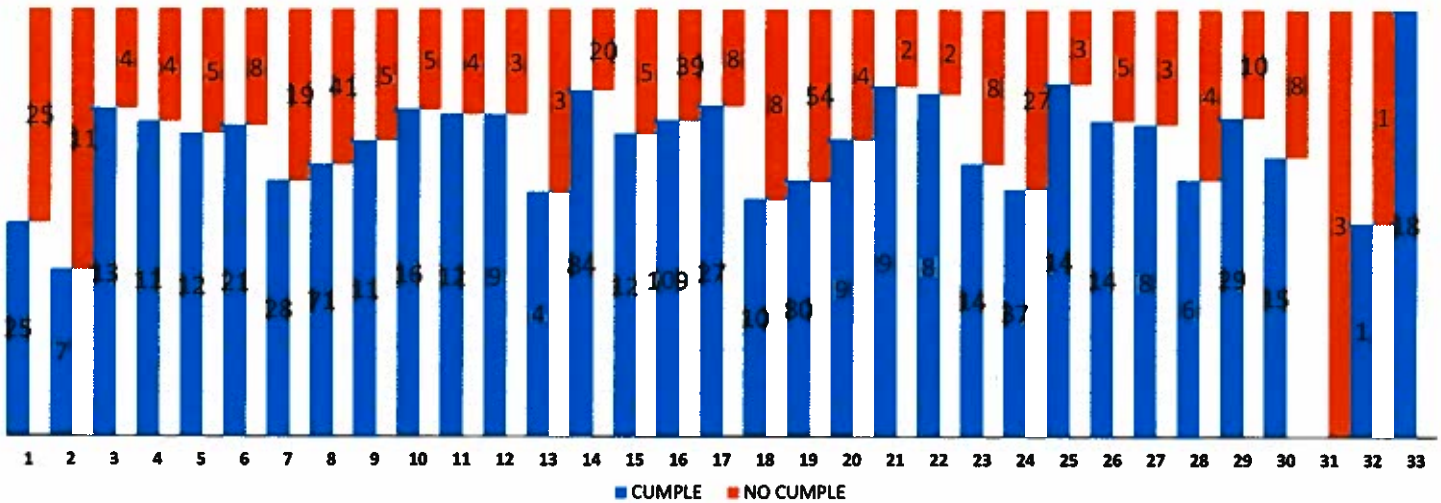

5. Materiales desiertos:

Como parte de las métricas tomadas en el proceso, aquí se muestran los materiales que quedaron desiertos en el proceso de evaluación técnica, por tanto, de los 244 ítems del listado, quedaron desiertos unos 52., para un 21% de materiales que son adjudicables, ya que cumplen técnicamente y en tiempo de entrega.



#	DESCRIPCIÓN	#	DESCRIPCIÓN
1	Cable Aluminio Aislado 300 MCM 600V	27	Curva PVC p/ tubería de 4"
2	Cable Alum URD 500 mcm Aisl HEPRZ 15KV	28	Aislador T/Espiga Polietileno HD CL.57-1
3	CABLE COBRE 500MM2, AISLADO,26/45KV,XLPE	29	Poste de madera de 60 Pies Clase 2
4	Kit Empal Cabi Aisl 15KV 5418-1000 Al-Cu	30	Fusible 100A (10/24kV) 442mm
5	Manga Empal Cable Al-Cu 1000 MCM 132mm	31	Fusible 10A (10/24kV) 442mm
6	Manguito Compr Aisl P/Cable 2/0-2/0 Al	32	Fusible Limitador de Corriente T. NX, 15
7	Manguito Compr Cu-Al 1 1/4" P/ URD #2	33	Fusible 160A (10/24kV) 442mm
8	Manguito Compr Cu-Al P/ URD #4/0	34	Fusible 200A (10/24kV) 442mm
9	Manguito Compr P/ Cond 4/0 Al-Cu 55mm	35	Fusible 31.5A (10/24kV) 442mm
10	Terminal SAM 1000-2N 2 Aguj Cu-Al	36	Fusible Limitador de Corriente T. NX, 12
11	Terminal SAM 1000-4N 4 Aguj Cu-Al	37	Fusible para codo portafusibe 20A
12	Terminal Bimetálico #2, 2 agujeros	38	Fusible para codo portafusibe 25A
13	Tomillo Cab Hex Ace Inox 1/2"x2" Rosc C	39	Cápsulas en Vacío 15KV P/ Interruptores
14	Barra Aisl Fib Vid C/ Guard Cab 7/8"x78"	40	Relay 10A 110VDC (3CC) 11 Pines Finder
15	Espiga Acero 3/4"x12.5" P/ Cruc Madera	41	Seccionad Monof Bypass 7.2kV 900A
16	Planchuela Cuadrada 2 Aguj Bimet	42	Soporte Banco Capacitor Ac. Galv. 75-95
17	Planchuela Cuadrada 4 Aguj Bimet	43	Kit Pelacables P/ Conductor URD
18	Soporte de Cable Trif P/ Cable URD	44	MOLDE DE SOLDADURA ENT
19	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	45	Adaptador inserto doble p/transf PM.15KV
20	Cruceta Mad 3 3/4"x3 3/4" 8'	46	Transf Monof 100kVA 2.4kV 120-240V
21	Cruceta Mad 3 3/4"x4 3/4" 10'	47	Transf Monof 5kVA 7.2kV 120-240V
22	Cruceta Mad 3 3/4"x4 3/4" 6'	48	BANCO DE BATERIAS DE 20 UNDADES A 6 V, 225 Ah PARA SUB.
23	Arandela Presión Inox 1/2" Cat. HFS-500	49	Batería AGM 12VDC 12Ah
24	Tuerca 1/2"	50	Batería de reemplazo P/Cámara térmica
25	Curva PVC 2"	51	BATERIA 12V 150-250A CICLO PROFUNDO
26	Curva PVC 3"	52	BATERIA DE LITIO 3.6 VOLTIOS, PARA MEDIDOR INTELIGENTE CON PERFIL DE CARGA

JRS
 EG
 Y.C. CA B/D
 JRS

Resultados técnicos y detalles individuales:

Para los resultados individuales de cada ítem propuesto por los oferentes según el anexo "A", se muestran los listados de resultados, los cuales están divididos a su vez en las siguientes categorías:









1. CUMPLE
2. NO CUMPLE

En cada caso indica que: **1- CUMPLE (Conforme)**, aquellas ofertas de materiales que cumplen todos los requerimientos técnicos exigidos y por tanto podrán ser ponderadas en la fase de evaluación económica, **2- NO CUMPLE (No Conforme)**, se refiere aquellas ofertas de materiales que no cumplen en algunos de los requerimientos técnicos exigidos y por tanto no podrán ser ponderadas en la fase de evaluación económica, resaltando que el criterio de evaluación es por ítem, dándose el caso de oferentes que tienen ítems en ambas categoría, tanto en Conforme como No Conforme.

6. Conclusión y recomendaciones

El Comité de Evaluación Técnica, concluye en presentar los resultados por cada ítem y oferente según se muestra en el anexo "A", y recomienda considerar para la siguiente fase de evaluación los ítems ofertados que indican "Conforme", a tenor de los cuales firman el 24 de febrero de 2023:

FIRMAS

NOMBRE	CARNET	FIRMA
Daneirys Cornielle	8681	
Raymond Cabrera		
Rafael Terrero		
Yampiel García	5617	
Carlos Alejo	2545	
Jacinto Ramirez	0057	
Braventon Peña	7094	
Edwin Gómez	5834	
Juan Carlos Reyes	3495	
Marcos Encarnación		
Marcel Enrique Troncoso		

ANEXO -A

Tablas por oferentes listado de los ítems CUMPLE (Conforme) y NO CUMPLE (No Conforme)

JRS
EG
R
+G CA
30 J.R
EG

ORIENTANTE	Item #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	AEI	NO CUMPLE	Modelo ofertado "ATBOP303 MVOLT R3 SK MP" posee una temperatura de color de 5000K. No cumple con el ítem 5.2 de la PDG (Temperatura de Color).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	AEI	NO CUMPLE	Modelo ofertado "ATBOP303 MVOLT R3 SK MP" posee una temperatura de color de 5000K. No cumple con el ítem 5.2 de la PDG (Temperatura de Color).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	AEI	NO CUMPLE	Modelo ofertado "ATBOP454 MVOLT R3 SK MP" posee una temperatura de color de 5000K. No cumple con el ítem 5.2 de la PDG (Temperatura de Color).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150mm	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal f, del pliego de licitación de este proceso.
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	AEI	NO CUMPLE	Según lo mostrado en la subsección, el catálogo presentado donde muestra información sobre el deslumbramiento (B.U.G ratings) indica que los modelos de luminarias P156 con distribución R3 no disponen de un deslumbramiento GA.
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	SHANGHAI QIFAN CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	SHANGHAI QIFAN CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	SHANGHAI QIFAN CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	SHANGHAI QIFAN CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	24	1001645	Camara Termográfica ThermoCam	TELEDYNE FLIR	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1002330	Tomillo Médq Cab Cuad 5/8"x12"	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1002331	Tomillo Médq Cab Cuad 5/8"x14"	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	15	1001791	Conect SImp Dent P/Cabi Al116-954-35mm ²	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1002083	Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8"-0"	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1000004	Alisador Rig T/ Esp 57-1/C/ Esp Y Tuerca	HAIVOL	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	19	1000613	Cat-Ord 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HAIVOL	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	20	1000610	Cat-Ord 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HAIVOL	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 Al	HEBEI YOUGGUANG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	1	1000430	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off	COG	CUMPLE	
1-DOALBA COMERCIAL, SRL	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobva de 6"	HEBEI	CUMPLE	

JRS J.K EA Y.G DK EG

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	26	1002715	Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	26	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	27	1002724	Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	25	1002689	Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
2-INVERSIONES SEVILLA,EIRL	25	1002709	Transf Monof 25kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

QUIMBIANT INVESTMENT, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	GH-CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 Al Cond N	GH-CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15kV	HT CABLE GROUP	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISL P/ 15kV	HT CABLE GROUP	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	7	1000107	Cable Cu 630mm2 Alsi 12/20kV XLPE 6 AWG	HEBEI HUATONG WIRE Y CABLES GROUP CO.LTD	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA CABLE	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA CABLE	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HENAN TONGDA CABLE	CUMPLE	
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HEBEI HUATONG WIRE Y CABLES GROUP CO.LTD	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	10	1000101	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	HEBEI HUATONG WIRE Y CABLES GROUP CO.LTD	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	13	1000103	Conductor concéntrico Cobre 3 x 6 AWG	HUANANTONG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	HUAVUAN LINGHTING	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KM	HUAVUAN LINGHTING	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40' 8KN	HUAVUAN LINGHTING	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
3-MEJANT INVESTMENT, SRL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45' 8KN	HUAVUAN LINGHTING	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS J.K CA YG EC PL BP ES

4-HOME ELECTRIC SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 Al#1 P/ 15KV	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo	ARGOS	NO CUMPLE	Modelo (1900020) no cumple con el punto 8.2 de la PDG, posee mayor cantidad de hilos que la requeridas.
4-HOME ELECTRIC SRL	14	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Aguj	CONIMEL	NO CUMPLE	El material no cumple con el punto 8 de la PDG el modelo "TEC561" corresponde a un conector para cables de cobre flexible. Se requiere que admita cobre y aluminio.
4-HOME ELECTRIC SRL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	CONIMEL	NO CUMPLE	El modelo GAC602-2 corresponde a una grapa que admite conductores de rango superior a lo requerido.
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000117	Cable de Cobre Estañado 2/0 AWG, Desnudo	ARGOS	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047.
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1009229	Cable Aluminio Aislado 300 MCM 600V	TOP CABLE	NO CUMPLE	*No cumple con los items 9.3 al 9.5 de la PDG. *Fue consultada la parte operativa y estos confirmaron que un conductor multifibra no les funciona para la aplicación destinada y condiciones de trabajo. Se requiere cierta rigidez la cual no se consigue con un cable multifibras. Conductor utilizado en los terminales de baja tensión de transformadores tipo poste de 75 a 112.5KV.
4-HOME ELECTRIC SRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	EES CABLE	NO CUMPLE	No presentó las pruebas requeridas en el ítem 4.3 de la PDG. El oferente comunico en la subsanación que el fabricante podría suministrar dichas certificaciones para el día 5 de febrero fecha en que regresan de las vacaciones del año chino. *No es posible recibir documentación técnica pasado el plazo establecido en el cronograma para entregar subsanaciones.
4-HOME ELECTRIC SRL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HENAN QINGZHOU CABLE	NO CUMPLE	No presentó las pruebas requeridas en el ítem 4.3 de la PDG. El oferente comunico en la subsanación que el fabricante podría suministrar dichas certificaciones para el día 5 de febrero fecha en que regresan de las vacaciones del año chino. *No es posible recibir documentación técnica pasado el plazo establecido en el cronograma para entregar subsanaciones.
4-HOME ELECTRIC SRL	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	RETRANS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Al#1 P/ 15KV	QINGZHOU CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000083	Cable Al#1 15KV 1000MCM Al PVC Neutr Cu	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	EES CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	EES CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	EES CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000068	Alambre Multifibras AWG 1/0	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Sencillo	ARGOS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000124	Cable de Control Flex 4h AWG #10, 600V	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000136	Cable Flex Calib #12 AWG 12h Al#1 PVC	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000141	Cable Multipolar Flex 1.5mm #14	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1011220	Cable multifibra 30 x 1mm	Q/1/1900	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1014072	Cable No.12 TW	Q/1/1900	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	2008566	Alambre No. 2 Color Verde	ARGOS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja. K"	CONIMEL	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	14	1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	CONIMEL	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	14	1002028	Terminal Y/ PIN Binet Compr P/ Cond 4/0	CONIMEL	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	16	1000415	Conectores Magn P/ Control Conf Lumin	OMNIUM ELECTRIC	CUMPLE	

M/52 JRS J.R. CA Y.G. EL RANCHO

4-HOME ELECTRIC SRL	16	1001795	Conector Acodado P/ Cable URD #2/0	HUBBELL POWER	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	16	1000735	Grapa de Deriv 5 a 400MCM-6 a 4/0AWG	COMINEL	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV 91L Porcelana	HUBBELL POWER	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	21	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	KETRANS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	22	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	KETRANS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	23	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	ARGOS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	ARGOS	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	8	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	EES CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000107	Cable Cu 630mm2 Alsi 12/20KV XLPE 6 AWG	TOP CABLE	CUMPLE	
4-HOME ELECTRIC SRL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 Al Cond N	EES CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
4-HOME ELECTRIC SRL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	EES CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
4-HOME ELECTRIC SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	QINGZHOU CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

5-ENERGY & SAFETY GROUP

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
5-ENERGY & SAFETY GROUP	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	16	1011403	Tubo Porafusible de 15KV,100A	HONG	CUMPLE	
5-ENERGY & SAFETY GROUP	19	1011404	Tubo Porafusible de 15KV,200A	HONG	CUMPLE	
5-ENERGY & SAFETY GROUP	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HONG	CUMPLE	
5-ENERGY & SAFETY GROUP	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HONG	CUMPLE	
5-ENERGY & SAFETY GROUP	26	1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	25	1002709	Transf Monof 25KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

4/152 JRS J.K CA X6 E6 DL BP E9

5-ENERGY & SAFETY GROUP	30	1002693	Transf Monof 15kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	25	1002689	Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002760	Transf P-M 300kVA 7.2kV 120-208V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-9T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002742	Transf P-M 150kVA 12.5kV 120-208V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-9T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	28	1002739	Transf P-M 112.5kVA 7.2kV 120-208V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002763	Transf P-M 37.5kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002777	Transf P-M 50kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-9T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002779	Transf P-M 75kVA 7.2kV 120-240V CSP	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	28	1002751	Transf P-M 225kVA 12.47/7.2kV 120-208V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).
5-ENERGY & SAFETY GROUP	29	1002736	Transf P-M 100kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> * Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-8T).

6-BAIRES INGENIERIA, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	6	1000160	Cable Tripl Alst XLPE Cond 2/0 Al Cond N	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.

JRS S/S T.N. CA XG BC EC BP EG INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

6-BAIRES INGENIERIA, SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 AISI P/ 15KV	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	7	1000117	Cable de Cobre Estañado 2/0 AWG, Desnudo	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000124	Cable de Control Flex 4h AWG #10, 600V	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000159	Cable Tripl 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR AISI	HNTDOL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	DONGSHI	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	6	1000161	Cable Tripl AISI XLPE Cond 4/0 AI Cond N	0/1/1900	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISI P/ 15KV	HNTDOL	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISI P/ 15KV	HNTDOL	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo	HNTDOL	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	8	1000136	Cable Flex Calib #12 AWG 12h AISI PVC	HNTDOL	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	7	1000083	Cable AISI 15KV 1000MCM AI PVC Neutr Cu	HNTDOL	CUMPLE	
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	9	1000100	Conductor concentrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	10	1000101	Conductor concentrico Cobre 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS 6/13 JJK CA YG DL EG BF E9 INFORME DE VISITA DEL 04/07/14

6-BAIRES INGENIERIA, SRL	10	1000100	Conductor conductor Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un tecnico presente las pruebas a realizar a estos materiales segun está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	11	1000102	Conductor conductor Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un tecnico presente las pruebas a realizar a estos materiales segun está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	12	1000102	Conductor conductor Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un tecnico presente las pruebas a realizar a estos materiales segun está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
6-BAIRES INGENIERIA, SRL	13	1000103	Conductor conductor Cobre 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un tecnico presente las pruebas a realizar a estos materiales segun está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

7-S-R. POWERTECH SOLUTIONS, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
7-S-R. POWERTECH SOLUTIONS, SRL	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off	LINOVA COMPANY	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
7-S-R. POWERTECH SOLUTIONS, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	CECEP LATTICE	CUMPLE	
7-S-R. POWERTECH SOLUTIONS, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	CECEP LATTICE	CUMPLE	

8-DP INTERNACIONAL, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
8-DP INTERNACIONAL, SRL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 Al Cond N	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Alsi P/ 15KV	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1000083	Cable Alsi 15KV 1000NCM Al PVC Neutr Cu	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 Alsi P/ 15KV	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1010304	Cable Alum URD 500 mmc Alsi HEPRZ 15KV	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1014078	CABLE COBRE 500MM2, AISLADO, 26/45KV XLPE	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000159	Cable Tripl 2 #4 AAC Neutr #4 ACSR Alsi	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000068	Alambre Multifibras AWG 1/0	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000095	Cable Cobre Tenzado 4/0 Semiduro	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000124	Cable de Control Fies 4h AWG #10, 600V	ESS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple segun el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

JRS 7/15 J.K. OA XG DL EG BP E9

8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000141	Cable Multipolar Flex 1,5mm #14	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1011220	Cable multifibra 30 x 1mm	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1014072	Cable No.12 TW	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	2008566	Alambre No. 2 Color Verde	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000136	Cable Flex Cable #12 AWG 12h Alsi PVC	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1000117	Cable de Cobre Estañado 2/0 AWG, Desnudo	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	7	1009229	Cable Aluminio Aislado 300 MCM 600V	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 15h	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	8	1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	EES CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	CST	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	16	1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	CST	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	16	1000004	Aislador RIG T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuerca	CST	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	16	1009861	Aislador tipo espiga de portelana clase	CST	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	16	1000007	Aislador Susp 35kV Polimérico	ISOELECTRIC	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	24	1001697	Rectificador Bat SCR 120-240AC/1250C 30A	AEG POWER SOLUTIONS	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	24	1002633	Reconnect Tip T/ Estac 34,5KV 800A	SCHNEIDER	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000702	Fusible Tipo T 20A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000685	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 60A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000701	Fusible Tipo T 15A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000673	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 140A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000676	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 200A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000684	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 5A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000687	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 6A	TECFUSE	CUMPLE	

JRS

8/12

E3 J.Y.

MA

X.C.

R.G.

ML

BP

8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000688	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 7A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000689	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 80A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000671	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 10A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000672	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 12A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000674	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 15A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000677	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 20A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000678	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 25A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000680	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 30A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	TECFUSE	CUMPLE	
8-DP INTERNACIONAL, SRL	19	1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	TECFUSE	CUMPLE	

8-DOS GARCIA SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
9-DOS GARCIA SRL	1	1000408	Bombilla Metal Halide 1500W	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
9-DOS GARCIA SRL	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
9-DOS GARCIA SRL	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
9-DOS GARCIA SRL	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
9-DOS GARCIA SRL	1	1000420	Fotocida 105-305V Multir Norm Op F-OFF	LONGJOIN	CUMPLE	
9-DOS GARCIA SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
9-DOS GARCIA SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
9-DOS GARCIA SRL	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
9-DOS GARCIA SRL	5	1013319	Luminaria tipo LED 200 W	HPWINNER	CUMPLE	

10-DUTECH DOMINICANA, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/6" 76 KN	ESS CABLE	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000095	Cable Cobra Trenzado 4/0 Semiduro	ESS CABLE	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000141	Cable Multipolar Flex 1.5mm #14	ESS CABLE	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1000007	Aislador Sump 35kV Polimérico	TCI	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1000017	Aislador 7' Esp PIN CL55-5-1"	TCI	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1001232	Espiga P/ Aisl Cab Poste 24"x1"	HEBI	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	LUMIFSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000671	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 10A	LUMIFSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención.

9/52 JRS J.W CA Y6 EG DL BP E9

10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000672	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 12A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000673	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 140A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000674	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 15A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000676	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 200A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000677	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 20A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000678	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 25A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000680	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 30A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000681	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 3A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000682	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 40A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000683	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 50A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000684	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 5A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000685	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 60A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000686	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 65A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000687	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 6A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000688	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 7A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000689	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 80A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	19	1000690	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 8A	LWHSER	NO CUMPLE	* Material no figura en la carta de intención. * Material no figura en el cronograma de entrega. (No subsanable, punto 6, pag. 41 del pliego)
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	24	1001648	DC Dielectric Test Set 70kV	KILOVOLT	NO CUMPLE	El equipo ofertado no cumple con el ítem (B.2), se requiere que la fuente de alimentación a 70kV este aislada en aire. El equipo ofertado posee un aislamiento en aceite, dato confirmado en la página 12 del catálogo del fabricante. Al tratarse de un equipo que esta constantemente en terreno está expuesto a golpes y averías por lo cual podría producirse derrame de aceite aislante del equipo, por temas de seguridad se exige que estos equipos estén aislados en aire tal como lo indica la PDG.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA CABLE CO., LTD	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuerca	TCI	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

10/52 JRS J.R CA XG EG VL BP E3

10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 135.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA CABLE CO., LTD	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HENAN TONGDA CABLE CO., LTD	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	14	1001904	Manga Aut. Plena Tension P/ Cond 4/0-4/0	FASTLINK	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1002083	Cruce Aser 3"x3"x1/4" Perf L. 8". 0"	HEBEI	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1001230	Espiga P/ Alsi Cab Poste 20"x1" 0"	HEBEI	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	16	1001261	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	HEBEI	CUMPLE	
10-DUTECH DOMINICANA, SRL	24	1001696	Probador Rigidez Diei Aut 60kV Oil Test	B2	CUMPLE	

11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	JINSHUI	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 896 de la oferta técnica, no corresponde a la suministrada en el proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HINTDOL	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 930 de la oferta técnica, no corresponde a la suministrada en el proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	JINSHUI	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 939 de la oferta técnica, no corresponde a la suministrada en el proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 973 de la oferta técnica, no corresponde a la suministrada en el proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	25	1002689	Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V	KEYUAN	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 1373 de la oferta técnica no corresponde a la suministrada para este proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	26	1002715	Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V	KEYUAN	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 1375 de la oferta técnica no corresponde a la suministrada para este proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	26	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	KEYUAN	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 1377 de la oferta técnica no corresponde a la suministrada para este proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	27	1002724	Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V	KEYUAN	NO CUMPLE	La PDG presentada en la pág. 1379 de la oferta técnica no corresponde a la suministrada para este proceso.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	SUPER NOVA	NO CUMPLE	En la subsección el catálogo suministrado hace referencia a una luminaria con una distribución luminica tipo II, y la requerida es tipo III.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	FUZHOU DONGSHI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD	NO CUMPLE	En la subsección el catálogo suministrado presenta un voltaje de salida de 55V, requerido es de 100V para un bombillo de 250W HPS, y las perdidas en el balastro corresponde a una luminaria de 150W.
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-OH	CQC	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	2	1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	FUZHOU DONGSHI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, X"	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ 300 AWG	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	14	1002028	Terminal T/ PIN Bimat Comp P/ Cond 4/0	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl AlH16-954-35mm ²	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	16	1002083	Cruce Aser 3"x3"x1/4" Perf L. 8". 0"	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuerca	ROYAL	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	19	1000613	Car-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	FUJIAN JINGLIN	CUMPLE	

LI/SL JRS J.L. GA YG EG DC BP EG

11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95HV BIL Porcelana	METO	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	21	1013468	Base circular polic Med C1200 240V-FM25	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	METO	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SUPER NOVA	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SUPER NOVA	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	6	1000160	Cable Tripl Asil XLPE Cond 2/0 Al Cond N	RTD HENAN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	6	1000161	Cable Tripl Asil XLPE Cond 4/0 Al Cond N	JINSHUI	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	JINSHUI	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	JINSHUI	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	JINSHUI	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	8	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	JINSHUI	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	14	1001758	Conect Cuiña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	18	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	POSEDA	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	POSEDA	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	18	1009813	POSTE HORMIGON PRETENSADO DE 45' - 8 KN	POSEDA	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	22	1013468	Base circular polic Med C1200 240V-FM25	KETRANS	CUMPLE	
11-DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS,SRL	24	1001645	Camara Termográfica ThermoCam	FLUKE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado, el oferente deberá ofrecer a través del fabricante asistencia técnica y entrenamiento para el uso de este equipo. * Deberá incluir el software requerido para la extracción de datos a través del computador. * El software deberá ser compatible con el sistema operativo Windows XP y versiones superiores. Los reportes emitidos deberán ser compatibles con office 2000 y superiores versiones superiores. * Deberá incluir la licencia del software de operación.

JRS

12/12

J.R. CA XG PL EG BP EG

12-GRUPO BERDALIA

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
12-GRUPO BERDALIA	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	TARGET-LUX	CUMPLE	

13-TDP DOMINICAN

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
13-TDP DOMINICAN	24	1001645	Camara Termográfica ThermoCam	FLUKE	NO CUMPLE	*No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047. *No presento memoria USB con la propuesta técnica escaneada (No Subsanable) según lo especifica pliego de condiciones pag. 41. (punto 8).

14-TARGET LUX

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
14-TARGET LUX	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	TARGET-LUX	CUMPLE	

15-CONSORCIO KEIKO-ACC

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	1	1000430	Fotocelda 105-305V Multi Norm Op F-Off	CHAOTENG LIGHTING AND	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	1	1000413	Brzoa P/Lámpara Tipo Cobra de 6'	ZQ INDUSTRIES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	ELECTROCABLES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	ELECTROCABLES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	ELECTROCABLES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	ELECTROCABLES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	ZQ INDUSTRIES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	ZQ INDUSTRIES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40' 8KN	ZQ INDUSTRIES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45' 8KN	ZQ INDUSTRIES	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	21	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	JUNKE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	22	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	JUNKE	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	GREEN COBRA	CUMPLE	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	25	1002689	Transf Monof 200kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	26	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HP5 250W 100V 250V	ZQ INDUSTRIES	CUMPLE	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	2	1000432	Luminaria T/ Cobra HP5 150W 55V 250V	ZQ INDUSTRIES	CUMPLE	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	GREEN COBRA	CUMPLE	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	GREEN COBRA	CUMPLE	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	ZMS CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS

11.7.18 PA XG EG PL BP EG

15-CONSORCIO KEIKO-ACC	26	1002715	Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	27	1002724	Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

16-LEDTRIC,SRL

OFERENTE	Lot#	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
16-LEDTRIC,SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	QIFAN CABLE	CUMPLE	
16-LEDTRIC,SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	QIFAN CABLE	CUMPLE	
16-LEDTRIC,SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	QIFAN CABLE	CUMPLE	
16-LEDTRIC,SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SYLVANIA	CUMPLE	
16-LEDTRIC,SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SYLVANIA	CUMPLE	
16-LEDTRIC,SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	SYLVANIA	CUMPLE	

17-UI ELECTRIC, SA.

OFERENTE	Lot#	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
17-UI ELECTRIC, SA.	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 5SV HPS	LIGHTING INTERNATIONAL	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off	CQC	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HENAN BAORENG	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HENAN BAORENG	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HENAN BAORENG	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ 300 AWG	TOMI HARDWARE	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	TOMI HARDWARE	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	15	1001791	Conect Strip Dent P/Cabl Alst6-954-35mm ²	TOMI HARDWARE	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuercas	TOMI HARDWARE	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	16	1001230	Epigra P/ Alst Cab Poste 20"x1"	VICTORY ELECTRIC POWER	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	TOMI HARDWARE	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	ABB	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-UI ELECTRIC, SA.	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	ABB	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

1189
 JH CA Y6 DL E6 BP E3

17-JJ ELECTRIC, SA.	24	1002148	Seccionad 15.5KV 600A	ABB	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-JJ ELECTRIC, SA.	24	1002149	Seccionad 15.5KV 900A	ABB	NO CUMPLE	El oferente tiene cantidades de entregas que superan el tiempo de entrega requerido en el pliego de licitaciones, debido a esto la oferta no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
17-JJ ELECTRIC, SA.	14	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Aguj	OEC	NO CUMPLE	En la subsumación el catalogo suministrado presenta el modelo del terminal corresponde a la de 1 ojo, el solicitado en licitación es de doble ojo.
17-JJ ELECTRIC, SA.	1	1000408	Bombilla Sodio Metal Halide1500W	LIGHTING INTERNATIONAL	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V NPS	LIGHTING INTERNATIONAL	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	2	1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	TOM HARDWARE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 Al Cond N	TOM HARDWARE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
17-JJ ELECTRIC, SA.	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	TOM HARDWARE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
17-JJ ELECTRIC, SA.	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	LS	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Alsi P/ 15KV	LS	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	7	1000096	Cable Cobre URD #2 Alsi P/ 15KV	LS	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	1000159	Cable Tipo 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR Alsi	TOM HARDWARE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	TOM HARDWARE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	1000124	Cable de Control Flex 4h AWG #10 600V	MIGUELEZ CABLE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	1000141	Cable Multipolar Flex 1.5mm #14	MIGUELEZ CABLE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	2008566	Alambre No. 2 Color Verde	MIGUELEZ CABLE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	MIGUELEZ CABLE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	14	1002003	Terminal Interior P/ URD No.2	ELASTIMOLD	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	14	1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	HOMAC-CAB	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	14	1002024	Terminal SAMI 500-2N 2 Aguj Cu-Al	HOMAC-ABB	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	16	1002083	Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perfil 8". 0"	TOM HARDWARE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	16	1001795	Conector Acodado P/ Cable URD #2/0	ELASTIMOLD	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	16	1002330	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x12"	VICTORY ELECTRIC POWER	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	16	1002331	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x14"	VICTORY ELECTRIC POWER	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	19	1000307	Pararrayo de Distribución 9-10KV	TOM HARDWARE	CUMPLE	
17-JJ ELECTRIC, SA.	19	1011404	Tubo Portafusible de 15KV,200A	ABB ICX	CUMPLE	

18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	16	1011403	Tubo Portafusible de 15KV,100A	SEPRO	NO CUMPLE	* No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC. f. 047.

109
15/12
TM CA YG EG DL BP EG

18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	19	1011404	Tubo Portafusible de 15kV/200A	SEPRO	NO CUMPLE	* No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047.
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	24	1001268	Soporte Banco Capacitor Ac. Galv. 75-95	B-PC	NO CUMPLE	* No suministro catalogo para validar su información, este punto no es subsanable según el artículo 2.14 punto 5, del pliego de licitaciones correspondiente a este proceso.
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	STRE LIGHT	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación.
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	STRE LIGHT	NO CUMPLE	*Oferente no presento un catalogo con información suficiente para verificar toda la información suministrada en la PDG. *No presento certificaciones UL o equivalentes y ensayos de laboratorio. (Item 10 PDG)
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de bajo, %"	NCF	NO CUMPLE	El oferente no presento la subsanación. El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *Oferente no presento un catalogo con información suficiente para verificar toda la información suministrada en la PDG. *No presento certificaciones UL o equivalentes y ensayos de laboratorio. (Item 10 PDG)
18-POTENCY ELECTRIC SYSTEM	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	HF-SHAM-ELECTRIC	NO CUMPLE	*El oferente no presento la subsanación. El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047. *No selecciono en el catalogo el modelo ofertado. *No suministro la información requerida para validar lo requerido en el ítem 11.9 de la PDG.

19-LERMONT ENGINEERING GROUP

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1014077	Panel de alarma sub 32-1.2523	SEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1014079	PANEL DE ALARMA SUB 14-1, 2534	SEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1014080	TABUETA DE MEDICION DE VOLTAJE	SEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	1	1000409	Bombilla Soeflo Alta Pres 150W 55V HPS	SATCO	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	1	1000410	Bombilla Soeflo Alta Pres 250W 100V HPS	SATCO	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	16	1011403	Tubo Portafusible de 15kV,100A	DELMAR	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	16	1002512	Tubo 2"x20' SDR-26 PVC	CORVI	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	16	1002513	Tubo 3" X 19' SDR 26 PVC	CORVI	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	16	1002516	Tubo 4"x20' SDR-26 PVC	CORVI	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	DELMAR	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1001697	Rectificador Bat SCR 120-240AC/125DC 30A	ZIGOR	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1011221	Reloj de sincronización SEL 2407	SEL	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1011758	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H11A1A12640	SEL	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1011759	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H12A1A12640	SEL	CUMPLE	
19-LERMONT ENGINEERING GROUP	24	1012194	CONTROLADOR AUTOM HMI	SEL	CUMPLE	

20-CONSORCIO DOKAR

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
20-CONSORCIO DOKAR	16	1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/8"x8"	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

IRS 16/12 FRN NA Y/G DR. EL BP EG

20-CONSORCIO DOKAR	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	6	1000160	Cable Tripul Al/PE Cond 2/0 Al Cond N	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
20-CONSORCIO DOKAR	6	1000161	Cable Tripul Al/PE Cond 4/0 Al Cond N	HENAN TONGDA CABLE CO., LTD	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
20-CONSORCIO DOKAR	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl AlSI16-954-35mm ²	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja %"	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001758	Conect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001757	Conect Cuña P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001950	Termin Ext 15KV P/Cabl AlSI 500-1000MCM	SHEZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001953	Termin Int Goma 15KV Cond AlSI 500-100	SHEZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Agu	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	14	1002028	Terminal T/ PIN Almet Compr P/ Cond 4/0	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 Al	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1001241	Feje Galv 1-7/32"-7/32"-x28"	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	16	1002331	Tornillo Mdq Cab Cuad 5/8"x14"	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	22	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	POLESTAR	CUMPLE	
20-CONSORCIO DOKAR	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
20-CONSORCIO DOKAR	10	1000103	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
20-CONSORCIO DOKAR	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
20-CONSORCIO DOKAR	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

21-SALCO ELECTRIC COMPANY

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002155	Seccionad Monop 15KV 1200A T/ Estac	HUBBELL	CUMPLE	

100 T11 a n v n Bp E9

21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1012470	Seccionador tipo T/Estacion 1200A, 15kV	HUBBELL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1000874	Seccionad Monof Bypass 7.2kV 900A	HUBBELL	NO CUMPLE	*Este material no figura en la carta de intencion
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002633	Reconnect Trip T/ Estac 34.5kV 800A	SCHNEIDER	NO CUMPLE	Este material no figura en la carta de intencion y el cronograma de entrega, pag. #169 de la oferta tecnica.
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1012468	Probador de interruptor de Pot. en vacio	OMICRON	NO CUMPLE	No cumple con los item 9.3, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1012642	Adaptador inserto doble p/transform. 15kV	HUBBELL	NO CUMPLE	Este material no figura en la carta de intencion y el cronograma de entrega, pag. #169 de la oferta tecnica.
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1001888	Empalme P/ Cable Aislado 15kV #4/0	TE CONNECTIVITY	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1011221	Reloj de sincronizacion SEL 2407	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1011758	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H12A1A12640	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1011759	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H12A1A12640	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1012194	CONTROLADOR AUTOM HMI	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1014077	Panel de alarma sub 32.1-2523	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1014079	PANEL DE ALARMA SUB 14-1, 2534	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1014080	TARJETA DE MEDICION DE VOLTAJE	SEL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1014081	TRANSFORMADOR AUTOMATICO M.T. 2 ENT / 1 SAL 15	SCHNEIDER	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	2009711	Empalmes 36/66kv, 240-530 en filo	TE CONNECTIVITY	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1001697	Rectificador Bat SCR 120-240AC/125DC 30A	ZIGOR	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002137	Cilindro Gas SF6 P/ Interrupt Potencia	CONCORDE GAS	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002479	Ventil P/Transf Pot. 1/3hp Monof 206-230V	KRENZ Y COMPANY INC.	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	32	1012022	Modem de Tele Medición (Con Antena 36/46 LTE) y su fuente	GENERAL ELECTRIC	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1009593	Seccionad Unipolar 400 A, 15 KV	HUBBELL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002148	Seccionad 15.5kV 600A	HUBBELL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002149	Seccionad 15.5kV 900A	HUBBELL	CUMPLE	Modelo validado CRSE 151101223-54V.
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002156	Seccionad Monop Cuchil Vert 630A 34.5kV	HUBBELL	CUMPLE	
21-SALCO ELECTRIC COMPANY	24	1002150	Seccionad 35kV 600A	HUBBELL	CUMPLE	

22-INDURAR ELECTRIC, SRL

OFERENTE	Lotse #	codigo	DESCRIPCION	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACION
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	15	1001791	Conect Shimp Dent P/cabl Aisl16-954-35mm ²	SMICO	NO CUMPLE	*El modelo SMA-150 no cumple con el rango requerido en el item 7.2 de la PDG. *Rango ofertado en ambos extremos de: conector es de 50-150mm ² , lo requerido en la conexión principal es 16-95 mm ² y en la derivación 4-35mm ² .
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1-C/ Esp Y Tuercas	VVP	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	VVP	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	VVP	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	21	1013468	Base circular Polic Med CL200 240V-FM25	ROEY ELECTRICAL	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	22	1013468	Base circular Polic Med CL200 240V-FM25	ROEY ELECTRICAL	CUMPLE	
22-INDURAR ELECTRIC, SRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	ROEY ELECTRICAL	CUMPLE	

IPS
 18/52
 ITN CA Y6 E6 P. BP E9

23-ORBITAL ELECTRIC, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	2	1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ 300 AWG	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabi AIS16-954-35mm ²	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002083	Concreta Acer 3"x3"x1/4" Perfil 8.0"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp V Tierra	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1001230	Esplaza P/ Aisl Cab Poste 20"x1.1"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1011403	Tubo Portafusible de 15kV,100A	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*No presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 Al	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1001241	Hije Galv 1-7/32"x7/32"x28"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002200	Arandela Pistón Inox 1/2" Cat. HFS-500	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.

JRS

JR EA Y.G EL R BP EG

23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002330	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x12"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002331	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x14"	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002512	Tubo 2"x20' SDR-26 PVC	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002513	Tubo 3" x 19' SDR 26 PVC	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	16	1002516	Tubo 4"x20' SDR-26 PVC	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	21	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	22	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ CII Ext	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	23	1009922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	23	1009923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinil	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	30	1002687	Transf Monof 100kVA 2.4kV 12D-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). *Los terminales de baja tensión a utilizar en este transformador deberá tener una apertura máxima 31.8mm como lo indica el ítem 30.3 de la PDG. Consultar normas ANSI 57.12.
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	GEL	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	GEL	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multifr Norm Op F-OH	COC	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	1	1000413	Brazo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	VVP	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	VVP LIGHTING	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	2	1000432	Lumiharia T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	VVP LIGHTING	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	HPWINNER	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	5	1013119	Lumiharia tipo LED 200 W	HPWINNER	CUMPLE	

IRS
TR
CA
Y6
EG
N
BP
EG

23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HAIT	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HAIT	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	HAIT	CUMPLE	
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	10	1000101	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	25	1002689	Transf Monof 100KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Los terminales de baja tensión a utilizar en este transformador deberá tener una apertura máxima 31.8mm como lo indica el ítem 30.3 de la
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	25	1002709	Transf Monof 25KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	26	1002733	Transf Monof 75KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	28	1002739	Transf P-M 112.5KVA 7.2kV 120- 208V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	28	1002751	Transf P-M 225KVA 12.47/7.2kV 120-208V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002736	Transf P-M 100KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002777	Transf P-M 50KVA 7.2kV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002779	Transf P-M 75KVA 7.2kV 120-240V CSP	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002742	Transf P-M 150KVA 12.5kV 120- 208V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002760	Transf P-M 300KVA 7.2kV 120- 208V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002763	Transf P-M 37.5KVA 7.2kV 120- 240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1002773	Transf P-M 500KVA 12.5/7.2kV 120-208V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL	29	1010930	TRANSF PMSØ 1000KVA 12.5KVA 277/480V D-Y	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS

TR

AA YG

R

E6 BP E9

23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	29	1011407	Transf Pm 1000KVA 12.5KVA 120/208V V-Y	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	30	1002593	Transf Monof 15KVA 7.2KV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	30	1002697	Transf Monof 167KVA 7.2KV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	30	1002706	Transf Monof 25KVA 2.4KV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	30	1002712	Transf Monof 37.5KVA 2.4KV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	30	1002721	Transf Monof 50KVA 2.4KV 120-240V	MAGNETRON	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000160	Cable Tripl Asl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000161	Cable Tripl Asl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISL P/ 15KV	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	7	1000096	Cable Cobre URD #2 AISL P/ 15KV	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
23-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	13	1000103	Conductor concéntrico Cobre 3 x 6 AWG	HAIT	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

24-CORFAKCOMP

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
24-CORFAKCOMP	31	1000189	BANCO DE BATERÍAS DE 20 UNIDADES A 6 V, 225 A/h PARA SUB.	MASTERSOLAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
24-CORFAKCOMP	31	1013515	Batería AGM 12VDC 12Ah	UNIPOWER	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
24-CORFAKCOMP	32	1012022	Modem de Tele Medición (Con Antena 3G/4G LTE) y su fuente	DIGI IX20	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
24-CORFAKCOMP	23	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Gama	3M	NO CUMPLE	* El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
24-CORFAKCOMP	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	3M	NO CUMPLE	* El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
24-CORFAKCOMP	24	1011221	Reloj de sincronización SEL 2407	SEL	NO CUMPLE	* El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsección. No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edeur.
24-CORFAKCOMP	24	1011758	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H1A1A12640	SEL	NO CUMPLE	* El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edeur.

JRS
 22/52
 JYL
 BA Y.G
 RL
 EG
 BP
 EG

24-COFAXCOMP	24	1011759	PROCESADOR COMUN SCADA 24402H12A1A12540	SEL	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edesur.
24-COFAXCOMP	24	1012194	CONTROLADOR AUTOM HMI	SEL	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edesur.
24-COFAXCOMP	24	1014077	Panel de alarma sub 33-1-2523	SEL	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edesur.
24-COFAXCOMP	24	1014079	PANEL DE ALARMA SUB 14-1, 2534	SEL	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edesur.
24-COFAXCOMP	24	1014080	TARJETA DE MEDICION DE VOLTAJE	SEL	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No suministró la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047, la carta suministrada durante la evaluación hace referencia a un proceso de Edesur.
24-COFAXCOMP	31	1013875	Batería de reemplazo P/Cámara técnica	FLIR	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

25-ONITEL, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
25-ONITEL, SRL	14	1001760	Connect Cuña P/ Cond 477 Cair 3/0- 2/0	CONIMEL	NO CUMPLE	Modelo CDA 687-1, según catálogo corresponde a un conector 477 deriva 1/0. Se requiere un conector 477 deriva 2/0
25-ONITEL, SRL	16	1011403	Tubo Portafusible de 15kV,100A	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*No presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La PDG presentada en la pag. #271 corresponde al material (PDRF-1B), ver páginas 271 y 349, las PDG colocadas son del mismo material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
25-ONITEL, SRL	16	1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8"	METO	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
25-ONITEL, SRL	16	1002387	Tuerca 1/2"	CZEMEN	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
25-ONITEL, SRL	1	1000413	Brazo P/ Lmpara Tipo Cobra de 6"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1001758	Connect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1001756	Connect Cuña C/Espr 477 o Cair Espr 2/0	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1001757	Connect Cuña P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1001762	Connect Cuña P/ Cond 477 Cair Der 477	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1004752	Conector elastico tipo cuña 4/0 - 2 AWG	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1004754	Conector elastico T/ cuña 2/0 - 2/0 AWG	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1009787	CONNECTOR CUÑA PUESTA A TIERRA 1/2" BIM	CONIMEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	14	1001780	Connect Perno Part P/ Cable No.2 al 2/0	CONIMEL	CUMPLE	

ARS

TV

AA

✓

✓

✓

BP

E3

25-ONITEL, SRL.	14	1001781	Conect Perno Part P/ Cable No.8 al 2	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Agua P/ Conect 4/0	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1001973	Terminal Compr Bim P/ Cond Alai Z/O Nema2	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Agua	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1002028	Terminal T/ PIN Bimet Compr P/ Cond 4/0	CONINEL	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 300 AWG	MELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	MELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	14	1002010	Terminal de olo para bushing de base, X"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	15	1001791	Conect Simo Dent P/Cabi Alai16-954-35mm ²	MELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuercia	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1009861	Aislador tipo espiga de porcelana clase	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1011170	Aislador T/Espiga Polifenileno HD CL-55-5	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000007	Aislador Susp 35KV Polimérico	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000735	Grapa de Dent 6 a 400MCM-6 a 4/0AWG	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 Al	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	COMWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002083	Cruceta Acer 3"x3 "x1/4" Perf L 8"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1001230	Espiga P/ Alai Cab Poste 20"x1"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1001269	Soporte de Cable Mono P/ Cable URD	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	KETRANS	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1001332	Espiga P/ Alai Cab Poste 24"x1"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002286	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x18"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002294	Tornillo Guardacabo Curvo 5/8"x12"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002328	Tornillo Mdq Cab Cuad 3/8"x5"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002330	Tornillo Mdq Cab Cuad 5/8"x12"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002331	Tornillo Mdq Cab Cuad 5/8"x14"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	16	1002332	Tornillo Mdq Cab Cuad 5/8"x16"	CZENEN	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL.	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	FUTAO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
25-ONITEL, SRL.	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	FUTAO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

IRS
 JTR
 GA YG
 OL
 EG
 BF
 EG

25-ONITEL, SRL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	FUTAO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
25-ONITEL, SRL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	FUTAO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
25-ONITEL, SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	METO	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	19	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10KV	COWINELEC	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	19	1011404	Tubo Portafusible de 15KV/200A	METO	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	METO	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	METO	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	22	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	METO	CUMPLE	
25-ONITEL, SRL	19	1000614	Cut-Out 34.5KV 100A 170KV Porcelana	METO	CUMPLE	

26-PG CONTRATISTAS

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
26-PG CONTRATISTAS	24	1001645	Camara Termográfica Thermacam	TELEDYNE FLIR	CUMPLE	

27-ODV TRADING,SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
27-ODV TRADING,SRL	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	PROMINSA	NO CUMPLE	Los transformadores de la marca PROMINSA no aplican para este proceso de licitación. La referida marca corresponde a transformadores remanufacturados, se están requiriendo transformadores "NUEVOS".
27-ODV TRADING,SRL	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	PROMINSA	NO CUMPLE	Los transformadores de la marca PROMINSA no aplican para este proceso de licitación. La referida marca corresponde a transformadores remanufacturados, se están requiriendo transformadores "NUEVOS".
27-ODV TRADING,SRL	28	1002739	Transf P-M 112.5KVA 7.2KV 120-208V	PROMINSA	NO CUMPLE	Los transformadores de la marca PROMINSA no aplican para este proceso de licitación. La referida marca corresponde a transformadores remanufacturados, se están requiriendo transformadores "NUEVOS".
27-ODV TRADING,SRL	28	1002751	Transf P-M 225KVA 12.47/7.2KV 120-208V	PROMINSA	NO CUMPLE	Los transformadores de la marca PROMINSA no aplican para este proceso de licitación. La referida marca corresponde a transformadores remanufacturados, se están requiriendo transformadores "NUEVOS".

28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 AI Cond N	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 AI Cond N	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *Se le solicitó ratificar el modelo ofertado en el ítem 1.5 de la PDG. El modelo plasmado en la PDG corresponde a un conductor Triplex 2/0 mientras el solicitado debe ser Triplex 4/0
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 AISI P/ 15KV	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISI P/ 15KV	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	8	1000163	Conductor Aluminio ISS.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	
28-SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	

IRS

TM

AA

V

m

er

BP

E9

28-SUPLIADORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HENAN NPC ELECTRIC CO; LTD	CUMPLE	
--	---	---------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--

29-DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
29-DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL	24	1001645	Camara Termográfica ThermoCam	THEMACAM	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.

30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000136	Cable Flex Cabo #12 AWG 12h AISI PVC	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*Oferente no presentó PDG para este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso. *No figura en la carta de intención (Pag. 120), solo se menciona en el cronograma de entrega (PAG. 1943 y 1944).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8"	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	1	1000413	Brazo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off	COC	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000160	Cable Tripl AISI XLPE Cond 2/0 AI Cond N	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000161	Cable Tripl AISI XLPE Cond 4/0 AI Cond N	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISI P/ 15KV	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 AISI P/ 15KV	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISI P/ 15KV	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1000117	Cable de Cobre Estanado 2/0 AWG, Desnudo	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	9	1000100	Conductor concentrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	10	1000101	Conductor concentrico Cobre 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	11	1000102	Conductor concentrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1000102	Conductor concentrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	13	1000103	Conductor concentrico Cobre 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, X"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001950	Termin Ext 15KV P/Cabi AISI 500-3000MCM	SHENZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001976	Terminal Comp P/ Cable #4/0 AI Agul	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001757	Conect Cufa P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	POLESTAR	CUMPLE	

ARS 26/12 TR NA YG EL TR BP EG

30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001758	Conect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Dm 2/0-1/0	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ 300 AWG	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000159	Cable Trip1 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR AISI	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Derruido	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	10	1000100	Conductor concentrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150 50/150mm	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1002330	Tornillo Maq Cab Cuad 5/8"x12"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1002331	Tornillo Maq Cab Cuad 5/8"x14"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1001269	Soporte de Cable Monof P/ Cable URD	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4-AI ACSR	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 AI	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	22	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ CIL Ext	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl AISI16- 954-35mm ²	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	18	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	CONCRETO PRETENSADO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	CONCRETO PRETENSADO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

189 27/52 TR PA YA EA DC B9 EG

30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	18	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	CONCRETO PRETENSADO	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1000083	Cable AISI 15KV 1000MCM Al PVC Neutr Cu	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1001953	Termin Int Goma 15KV Cond AISI 500-100	SHENZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1002003	Terminal Interior P/ URD No.2	SHENZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1002028	Terminal T/ PIN Binet Comp P/ Cond 4/0	POLESTAR	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	14	1013167	Kit empalme P/Cable URD #2/0AWG 15KV	SHENZHEN CHUANGYIN CO. LTD	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM Z/O AAAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000124	Cable de Control Flex 4h AWG #10. 600V	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	HNTDOL	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	DONGSHI	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	25	1002689	Transf Monof 100KVA 7.2KV 120-240V	RYNEL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	25	1002709	Transf Monof 25KVA 7.2KV 120-240V	RYNEL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	RYNEL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	26	1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	RYNEL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
30-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	RYNEL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

31-INVERSIONES TRES C,SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
31-INVERSIONES TRES C,SRL	1	1000408	Bombilla Metal Halide 1500W	SATCO	NO CUMPLE	La subsanación suministrada NO CUMPLE. *El oferente no completo el llenado de la PDG debidamente como corresponde.
31-INVERSIONES TRES C,SRL	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	SATCO	NO CUMPLE	La subsanación suministrada NO CUMPLE. *El oferente no completo el llenado de la PDG debidamente como corresponde.
31-INVERSIONES TRES C,SRL	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	SATCO	NO CUMPLE	La subsanación suministrada NO CUMPLE. *El oferente no completo el llenado de la PDG debidamente como corresponde.

JRS
 28/12
 JTV
 EA YG EG
 DC BP EG

31-INVERSIONES TRES C,SRL	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	SATCO	NO CUMPLE	No completo el llenado de la PDG debidamente como corresponde. Requisito para realizar una correcta evaluación.
---------------------------	---	---------	--------------------------	-------	-----------	---

32-ARMADA LED, SRL						
OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
32-ARMADA LED, SRL	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SHANGHAI CHZ LIGHTING CO	CUMPLE	
32-ARMADA LED, SRL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	SHANGHAI CHZ LIGHTING CO	CUMPLE	

33-RAAS SRL						
OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
33-RAAS SRL	33	1014806	MÓDULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA P/18 MED	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. *Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante. *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar evento de la distribuidora

33-RAAS SRL	33	1011373	Módulo de medición SMCA P/12 medidores	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. *Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante. *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar evento de la distribuidora
-------------	----	---------	--	---------	--------	--

33-RAAS SRL	33	1013870	Colector de datos P/Módulo SMCA 120V/240V	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. *Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante. *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar evento de la distribuidora
-------------	----	---------	---	---------	--------	--

33-RAAS SRL	33	1010401	Pantalla repet. consumo SMCA 120V/240V	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. *Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante. *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar evento de la distribuidora
-------------	----	---------	--	---------	--------	--

33-RAAS SRL	33	1010400	Medidor Modular Prepago 120VAC (GRP5).	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. *Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante. *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar evento de la distribuidora
-------------	----	---------	--	---------	--------	--

1RS
 29/52
 JTR
 CA Y G EG DL
 BP EG
 INFORME DE EVALUACIÓN

33-RAAS SRL	33	1014573	Medidor modular SMCA 240V,CL100,3 Hilos	ELECTRA	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> *En caso de ser adjudicado deberá presentar una muestra del kit completo de medición y pruebas de integración con la plataforma que actualmente utiliza la empresa. * Estos equipos deberán estar acompañados de sus respectivas Certificación (es) que garantice que el fabricante del software autoriza la integración de los equipos de medición a los sistemas ya existente en EDEESTE. *De ser requerido deberá asegurar el soporte técnico para la operación y puesta en servicio de estos equipos por parte del fabricante *En caso de requerirse algún desarrollo para poder realizar la integración con el sistema utilizado por la distribuidora, este deberá ser sin costo adicional para Edeeste. Si la plataforma actual requiere algún pago por la utilización de su HES, ese costo debe estar exento de la distribuidora
-------------	----	---------	---	---------	--------	--

34-NIWER INVESTMENTS, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	25	1002689	Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V	EAGLERISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	26	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	EAGLERISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	27	1002724	Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V	EAGLERISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	24	1001645	Camara Termográfica ThermoCam	TELEDYNE FLIR	CUMPLE	
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	25	1002709	Transf Monof 25kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
34-NIWER INVESTMENTS, SRL	26	1002715	Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V	EAGLE RISE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

35-METRO ELECTRICA, S.R.L.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	16	1001795	Conector Acodado P/ Cable URD #2/0	HUBBELL POWER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	DELMAR	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000671	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 10A	ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000672	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 12A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000673	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 140A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000674	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 15A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000676	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 200A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000677	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 20A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000678	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 25A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000680	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 30A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000681	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 3A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	LUMFESSER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	LUMFESSER	CUMPLE	

105

TR

NA YG

SI

NP EG

35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000684	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 5A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000685	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 60A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000687	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 6A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000688	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 7A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000689	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 80A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000690	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 8A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000701	Fusible Tipo T 15A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000702	Fusible Tipo T 20A	LUHFSEER	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	19	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10kV	HUBBEII	CUMPLE	
35-METRO ELECTRICA, S.R.L.	24	1002137	Cilindro Gas SF6 P/ Interrupt Potencia	CONCORDE	CUMPLE	

36-EDECON, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
36-EDECON, SRL	18	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	PRETHIDOM SRL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
36-EDECON, SRL	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	PRETHIDOM SRL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
36-EDECON, SRL	18	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	PRETHIDOM SRL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
36-EDECON, SRL	18	1009813	POSTE HOMIAGÓN PRETENSADO DE 45' 8 KN	PRETHIDOM SRL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere vista técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	2	1000432	Luminaria T/ Cobro HPS 150W 55V 250V	BRIGHTLITE	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * Se le solicita Ratificar (Validar/confirmar) la información de los ítems 15.8 y 15.9 de la PDG e identificar en catálogo, ya que la suministrada presenta incongruencias. No presentó lo requerido.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISL P/ 15KV	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 AISL P/ 15KV	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministró lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.

NDP 31/73 TV AA Va ER n BP 99

37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAC 19h	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	8	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	POWEN	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	2	1000033	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	BRIGHTLITE	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1002083	Cruceza Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8". 0"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp Y Tuerca	POWEN	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1001230	Epigra P/ Aisl Cab Poste 20"x13"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1011403	Tubo Portafusible de 15KV,100A	POWEN	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1000007	Aislador Susp 35KV Polimérico	POWEN	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CLSS-5-1"	POWEN	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1000735	Grapa de Derviv 6 a 400MCM-6 a 4/0AWG	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1001232	Epigra P/ Aisl Cab Poste 24"x13"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1002330	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x12"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	16	1002331	Tornillo M4q Cab Cuad 5/8"x14"	HERRAC	CUMPLE	
37-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL.	20	1000610	Cur-Cut 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	POWEN	CUMPLE	

38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL (ESIOCA)

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCION	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACION
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL (ESIOCA)	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	BRIGHTLITE	CUMPLE	
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL (ESIOCA)	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	BRIGHTLITE	CUMPLE	
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL (ESIOCA)	1	1000413	Braso P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	HERRAC	CUMPLE	
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL (ESIOCA)	6	1000160	Cable Tipo Aisl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	POWEN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

IRS
31/52
JTR
CA Y G EG
Mr. BP EG

38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 AI Cond N	POWEN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alsi16-954-35mm²	POWEN	CUMPLE	
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	POWEN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	POWEN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
38-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	POWEN	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	CLEAR AMERICAN LIGHT	NO CUMPLE	No cumple con el ítem 10 de la PDG, catalogo indica que es de 100V lo requerido es de 55V.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alsi16-954-35mm²	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	* El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. * La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	CLEAR AMERICAN LIGHT	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No lleno completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	2	1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	CLEAR AMERICAN LIGHT	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No lleno completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	3	1009978	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	IMPROMIELED	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 AI Cond N	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No lleno completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 AI Cond N	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No lleno completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. * No lleno completo correctamente la planilla según le fue solicitado * No envío información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio * No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF.047.

JRS

JR

CA

EG

PC

Y.G

BP

EG

39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Alsi P/ 15KV	SHANGHAI QIFAN CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No lleno completo correctamente la planilla según lo solicitado *No envió información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 Alsi P/ 15KV	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No lleno completo correctamente la planilla según lo solicitado *No envió información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000159	Cable Tripl 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR Alsi	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No lleno completo correctamente la planilla según lo solicitado *No envió información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	2	10000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	CLEAR AMERICAN LIGHT	NO CUMPLE	No subsanó la información solicitada sobre el modelo ofertado para validar lo plasmado en PDG con el catálogo.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	AMG	NO CUMPLE	No suministró la información requerida. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN	AMG	NO CUMPLE	No suministró la información requerida. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	AMG	NO CUMPLE	No suministró la información requerida. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	AMG	NO CUMPLE	No suministró la información requerida. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	19	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10KV	HUBBELL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	IMPROMELED	NO CUMPLE	El oferente no suministro lo solicitado en la subsanación. *No completo correctamente la planilla según lo fue solicitado *No envió información adicional para validar lo plasmado en la PDG, tales como catálogo correspondiente a la marca, ensayos de laboratorio. *No suministro la carta de garantía y autorización del fabricante de acuerdo con el formulario SNCCF 047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	1	10000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	AMG	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	10	1000101	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

IRS
 14/12
 JTR
 GA EG PL YG
 BPP EG

39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	13	1000103	Conductor concéntrico Cobre 3 x 6 AWG	CABLE GENERAL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	1	1000420	Fotocelda 10S-30SV Multipl Norm Op F-Off	INTERNATMATIC	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. *El oferente no mostró la subsanación solicitada. *No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	18	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	AMG	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. *El oferente no mostró la subsanación solicitada. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	AMG	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. *El oferente no mostró la subsanación solicitada. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	18	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	AMG	NO CUMPLE	*El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones. *El oferente no mostró la subsanación solicitada. *No presentó la documentación requerida para validar la relación comercial del fabricante y la marca ofertada.
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	CLEAR AMERICAN LIGHT	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	PRO WIRE	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Henan hongda cable	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Henan hongda cable	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	Henan hongda cable	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	8	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	PHELEPS DONGE	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 300 AWG	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1002083	Cruceita Acer 3"x3"x1/4" Part 1. 8"	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1-C/ Esp Y Tuerca	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1001230	Espiga P/ Aisl Cab Poste 20"x1"	0/1/1900	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CLASS-5 1"	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1002330	Tornillo M8q Cab Cuad 5/8"x12"	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1002331	Tornillo M8q Cab Cuad 5/8"x14"	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1002512	Tubo 2"x20' SDR-26 PVC	Protubo	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	16	1002516	Tubo 4"x20' SDR-26 PVC	Protubo	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	AMG	CUMPLE	

JRS

IR

CA E6 P

PCES

39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	23	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinil	AMG	CUMPLE	
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	CABLE GENERAL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
39-ELECTROCABLE INTERNACIONAL	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	CABLE GENERAL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

40-RANSA, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
40-RANSA, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	ALL-CABLE	CUMPLE	
40-RANSA, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	ALL-CABLE	CUMPLE	
40-RANSA, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	ALL-CABLE	CUMPLE	
40-RANSA, SRL	14	1001757	Conect Cuña P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	KRU	CUMPLE	
40-RANSA, SRL	14	1001758	Conect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0	KRU	CUMPLE	
40-RANSA, SRL	14	1004754	Conector elástico T/ cuña 2/0 - 2/0 AWG	KRU	CUMPLE	

41-SUPLENDORES INDUSTRIALES MIELLA

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
41-SUPLENDORES INDUSTRIALES MIELLA	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	AMERICA LIGHT	NO CUMPLE	* No suministró los ensayos de laboratorio. * UL (E137698) no corresponde a Y IWU Minnaya TRADE. * El catálogo suministrado no corresponde a la marca ofertada. * Modelo de luminaria (lámpara LED T 65 N-4) no corresponde a la marca ofertada.

42-GRUPO V40

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
42-GRUPO V40	1	1000413	Braso P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
42-GRUPO V40	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 300 AWG	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
42-GRUPO V40	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
42-GRUPO V40	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	POLESTAR	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1001950	Termin Ext 15KV P/Cabl Alst 500-1000MCM	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	* Con cumple con el ítem 8 de la PDG, se requiere un empalme para conductores de 500 a 1000 MCM, el ofrecido posee un rango 500 a 750 MCM * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego ve reguleren 3, solo presentó dos cartas.)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, %	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal e, del pliego de licitación de este proceso.

JRS

JR

CA

EG

DL

Y.G

BP EG

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	SATCO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	SATCO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	1	1000420	Fotoceida 105-305V Multir Norm Op F-OH	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	1	1000413	Braso P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	NINGBO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1001900	Kit Empal Cabi Asil 15KV 5418- 1000 Al-Cu	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1001953	Termin Int Goma 15KV Cond Asil 500-100	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1002003	Terminal Interior P/ URD No.2	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	14	1013167	Kit empalme P/Cable URD #2/DAWG 15KV	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas) * Le fue solicitado suministrar información técnica que permitiese validar el ítem 11.3 de la PDG, no suministro la información requerida.
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	16	1011403	Tubo Portafusible de 15KV, 100A	HUBBLL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas) * Le fue solicitado Seleccionar modelo del material en el catálogo (ítem 4 de la PDG), no suministro la información requerida.
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1011404	Tubo Portafusible de 15KV, 200A	HUBBLL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. * No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas) * Le fue solicitado Seleccionar modelo del material en el catálogo (ítem 4 de la PDG), no suministro la información requerida.

JRS

ATL

CA EG DL

Y.G

BP EG

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	16	1000007	Aislador Susp 35KV Polimérico	TE CONNECTIVITY	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HUBBLL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HUBBLL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000614	Cut-Out 34.5KV 100A 170KV Porcelana	HUBBLL	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000628	Fusible 10A (10/24KV) 442mm	SI BA	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000632	Fusible 160A (10/24KV) 442mm	SI BA	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000634	Fusible 200A (10/24KV) 442mm	SI BA	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000637	Fusible 31.5A (10/24KV) 442mm	SI BA	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000627	Fusible 100A (10/24KV) 442mm	SI BA	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000671	Fusible Tipo K fijado en Cartucho 10A	INDEL BARU (HUBBELL)	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministró certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)

183

JM

AV EG YG

BP EG

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000672	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 12A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000673	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 140A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000674	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 15A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000676	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 200A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000677	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 20A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000678	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 25A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000680	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 30A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000681	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 3A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC-F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)

1RS

JR CA EG DL YG BP ES

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000684	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 5A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000685	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 60A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000687	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 6A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000688	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 7A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000689	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 80A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000690	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 8A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000701	Fusible Tipo T 15A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000702	Fusible Tipo T 20A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	INDEL BARU	NO CUMPLE	<p>El oferente no presentó la Subsanación</p> <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)

JRS

JR

CA E6 DL

Y 6

BP E9

43-GRUPO ELECTRICO SCENTO	19	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10KV	HUBBELL DELMAR	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación <ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047. No suministro certificación faltante en emitida por la empresa dedicada a una actividad del sector eléctrico público o privado. (según pliego se requieren 3, solo presentó dos cartas)
---------------------------	----	---------	----------------------------------	----------------	-----------	---

44-PUNTO MARKET, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
44-PUNTO MARKET, SRL	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ -300 AWG	GPI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047. El rango de conexión ofertado no corresponde a lo solicitado ítem 6.1 y 6.2 de la PDG.
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1009593	Seccionad Unipolar 400 A, 15 KV	ROYAL SWITCH GEAR	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> El oferente no presentó la Subsanación No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047
44-PUNTO MARKET, SRL	19	1011404	Tubo Portafusible de 15KV,200A	MAURICIO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1000874	Seccionad Monop Bypass 7.2KV 900A	ROYAL SWITCH GEAR	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> El oferente no presentó la Subsanación No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047. No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047. No identitico el modelo ofertado en el catalogo . Modelo 20605CSTD no pudo ser identificado en el catalogo.
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1002149	Seccionad 15.5KV 900A	ROYAL SWITCH GEAR	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> El oferente no presentó la Subsanación No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047.
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1002150	Seccionad 35KV 600A	ROYAL SWITCH GEAR	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> El oferente no presentó la Subsanación No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047.
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1002156	Seccionad Monop Cuchi Vert 630A 34.5KV	ROYAL SWITCH GEAR	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> El oferente no presentó la Subsanación No suministro la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC F-047. Modelo ofertado BLTP62PAA, corresponde a un seccionador de 600A para sistemas de 15KV, se esta solicitando un seccionador para 34.5KV (38KV)
44-PUNTO MARKET, SRL	14	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	TE CONNECTIVITY	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	14	1002003	Terminal Interior P/ URD No.2	RAYCHEN TE CONNECTIVITY	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabi Aisl6-954-35mm ²	GPI	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	16	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	GPI	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	16	1011403	Tubo Portafusible de 15KV,100A	MAURICIO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	16	1000007	Aislador Susp 35KV Polimérico	MAURICIO Y CIA	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	16	1000017	Aislador T/ Esp PIN CLSS-5 1"	GPI	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	MAURICIO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	19	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10KV	BALESTRO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	20	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	MAURICIO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	23	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	PLYMOUTH	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66 Vinyl	PLYMOUTH	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	24	1002148	Seccionad 15.5KV 600A	MAURICIO	CUMPLE	
44-PUNTO MARKET, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	GPI	CUMPLE	

JRS
 TL
 CA EG X YG BP ES

45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	ÓBSERVACIÓN
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	25	1002689	Transf Monof 100KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	25	1002709	Transf Monof 25KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	26	1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	28	1002739	Transf P-M 112.5KVA 7.2KV 120-208V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	28	1002751	Transf P-M 225KVA 12.47/7.2KV 120-208V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002736	Transf P-M 100KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002777	Transf P-M 50KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002779	Transf P-M 75KVA 7.2KV 120-240V CSP	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002742	Transf P-M 150KVA 12.5KV 120-208V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002760	Transf P-M 300KVA 7.2KV 120-208V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002763	Transf P-M 37.5KVA 7.2KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002773	Transf P-M 500KVA 12.5/7.2KV 120-208V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1002774	Transf P-M 500KVA 12.5KV 277-480V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1010930	TRANSF PMSØ 1000KVA 12.5KVA 277/480V D-Y	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	29	1011407	Transf P-M 1000KVA 12.5KVA 120/208V V-Y	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002687	Transf Monof 100KVA 2.4KV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.

183

JTR

CA XG EGV

BP EG

45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002693	Transf Monof 15kVA 7.2kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002697	Transf Monof 157kVA 7.2kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002706	Transf Monof 25kVA 2.4kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002712	Transf Monof 37.5kVA 2.4kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002721	Transf Monof 50kVA 2.4kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002728	Transf Monof 5kVA 7.2kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	30	1002730	Transf Monof 75kVA 2.4kV 120-240V	RYMEL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	SANHE CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	SANHE CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1014806	MODULO DE MEDICION CONCENTRADA P/18 MED	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1013373	Módulo de medición SMCA P/12 medidores	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1013870	Colector de datos P/Módulo SMCA 120/240V	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1010401	Pantalla repet. consumo SMCA 120/240V	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1010400	Medidor Modular Pre-pago 120VAC (GPRS).	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	
45-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	33	1014573	Medidor modular SMCA 240V, CI300,3 hilos	SHENZHEN ETER INSTRUMENT. CO.LTD	CUMPLE	

JRS
 JTR
 CA
 YG
 EG
 DL
 BP
 EG

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ CI Ext	KETRANS	NO CUMPLE	Se solicita aro con cilindro exterior de acuerdo al diseño presentado en la PDG. Material ofertado corresponde a un aro atornillado el cual no se esta licitando en este proceso.
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	ALTEGNIS	NO CUMPLE	No presentó la información solicitada en la Subsanación solicitada. *Pruebas realizadas por el fabricante según normas Item 7 de la PDG. *Certificado ISO 9001 del fabricante. *Presentar información sobre la vida útil del material almacenado en un ambiente controlado. *Protocolo de pruebas realizadas en lab. de acuerdo a las normas ASTM D1000/UL 510 VW6036D (LV312), según las normas a las cuales hace referencia el catálogo del fabricante.
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	23	1009420	Perno Seguridad Acero Inox Comb DDI	DEWALCH	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1000160	Cable Tripl Asl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1000161	Cable Tripl Asl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HNTDOL	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	PANTALUM	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	PANTALUM	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1000007	Aislador Susp 35kV Polimérico	ISOELECTRIC (BONOMI)	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001760	Conect Cuña P/ Cond 477 Calr 2/0-2/0	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001762	Conect Cuña P/ Cond 477 Calr Der 477	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1002028	Terminal T/ PIN Bimet Comp P/ Cond 4/0	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Agua P/ Conect 4/0	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1004754	Conector elástico T/ cuña 2/0 - 2/0 AWG	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001781	Conect Perno Part P/ Cable No.8 al 2	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001757	Conect Cuña P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM125	TAF	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	22	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM125	TAF	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1004752	Conector elástico tipo cuña 4/0 - 2 AWG	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1002512	Tubo 2"x20" SDR-26 PVC	CORVI	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1002516	Tubo 4"x20" SDR-26 PVC	CORVI	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	14	1001780	Conect Perno Part P/ Cable No.2 al 2/0	INTELU	CUMPLE	
46-MATERI ELECTRICOS, EIRL	16	1002513	Tubo 3" X 19" SDR 26 PVC	CORVI	CUMPLE	

JRS

44/52

JRL

CA X6

EG

X

BP EG

47-GREEN CABLES SYSTEM

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
47-GREEN CABLES SYSTEM	8	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
47-GREEN CABLES SYSTEM	13	1000103	Conductor concéntrico Cobre 3 x 6 AWG	SUNNI CABLE	NO CUMPLE	No presentó el certificado de pruebas realizadas en laboratorio según lo requerido en el ítem 11.10 PDG
47-GREEN CABLES SYSTEM	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 RN	WUXI POWER	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.14 literal f, del pliego de condiciones.
47-GREEN CABLES SYSTEM	8	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	WUHAN	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	8	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	WUHAN	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	WUHAN	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ³ 300 AWG	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	14	1001904	Manga Aut Plena Tensión P/ Cond 4/0-4/0	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	15	1001791	Conect SImp Dent P/Cabl AAl16-954-35mm ¹	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	16	1002083	Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf 1.8"	SMITH TRUMP	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan	WUXI POWER	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	WUXI POWER	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	WUXI POWER	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	10	1000101	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	PRYSMIAN	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	25	1002709	Transf Monof 25KV 7.2kV 120-240V	ABB	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	30	1002693	Transf Monof 15KV 7.2kV 120-240V	ABB	CUMPLE	
47-GREEN CABLES SYSTEM	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	QINDAO CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	QINDAO CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	QINDAO CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
47-GREEN CABLES SYSTEM	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	QINDAO CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS

JR

CA XG EG JL

BP ES

48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	30	1002693	Transf Monof 15KVA 7.2KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	30	1002712	Transf Monof 37.5KVA 2.4KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	30	1002721	Transf Monof 50KVA 2.4KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	30	1002730	Transf Monof 75KVA 2.4KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1014606	MÓDULO DE MEDICION CONCENTRADA P/18 MED	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1011373	Módulo de medición SMCA P/12 medidores	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1013870	Colector de datos P/Módulo SMCA 120V/240V	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1010401	Pantalla repet. consumo SMCA 120V/240V	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1010400	Medidor Modular Prepago 120VAC (GPRS).	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	33	1014573	Medidor modular SMCA 240V, CL100, 3 Hilos	HEXING	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ CH Ext	BROOKS UP	CUMPLE	
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002777	Transf P-M 50KVA 7.2KV 120-240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002742	Transf P-M 150KVA 12.5KV 120-208V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002760	Transf P-M 300KVA 7.2KV 120-208V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002773	Transf P-M 500KVA 12.5/7.2KV 120-208V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002774	Transf P-M 500KVA 12.5KV 277-480V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

JRS

JR

EA

Y.C.E.G

R

BP EG

48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1010930	TRANSF PMA0 1000KVA 12.5KVA 277/480V D-Y	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes). * Si resulta ser adjudicado, antes de empezar la producción deberá presentar el diseño preliminar de los equipos para confirmar las dimensiones y accesorios a utilizar (terminales MT-BT).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1011407	Transf PM 1000KVA 12.5KVA 120/208V Y-Y	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
48-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	29	1002763	Transf P-M 31.5KVA 7.2kV 120- 240V	DAELIN BELEFIC	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)	24	1002633	Reconnect Trip T / Estac 34.5kV 800A	NOVA POWER	CUMPLE	
49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)	24	1001697	Rectificador Bar SCR 120- 240AC/125DC 30A	MDS POWER	CUMPLE	
49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)	24	1012468	Probador de interruptor de Pot. en vacío	MEGGER	CUMPLE	
49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)	24	1001696	Probador Rigidez Diei Aut 60kV Oil Test	MEGGER	CUMPLE	
49-INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (IMPROCA)	24	1001648	DC Dielectric Test Set 70kV	MEGGER	CUMPLE	

50-E&S ELECTRIC SOLUTIONS,SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
50-E&S ELECTRIC SOLUTIONS,SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16- 954-35mm ²	HABEL VIPEN HBVP	CUMPLE	
50-E&S ELECTRIC SOLUTIONS,SRL	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	JOHU	CUMPLE	
50-E&S ELECTRIC SOLUTIONS,SRL	1	1000413	Brazo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	HABEL VIPEN HBVP	CUMPLE	

51-GRUPO DONGALL,SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
51-GRUPO DONGALL,SRL	1	1000413	Brazo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6"	HABEL VIPEN HBVP	NO CUMPLE	El oferente no presentó la Subsanación * No suministró la carta de autorización del fabricante en formato anexo SNCC.F. 047
51-GRUPO DONGALL,SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16- 954-35mm ²	HABEL VIPEN HBVP	CUMPLE	
51-GRUPO DONGALL,SRL	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	JOHU	CUMPLE	

52-R2 ENERGY, S.R.L.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
52-R2 ENERGY, S.R.L.	19	1000613	Cur-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	SAGHU	NO CUMPLE	*El tubo portafusible según esquema suministrado posee una dimensiones de 300 mm, la medida para este accesorio del seccionador fusible no debe exceder los 287mm como lo indica el ítem 12.1 de la PDG. *No cumple con el ítem 11.8. (intercambiabledad), el porta fusible mide 300 mm
52-R2 ENERGY, S.R.L.	20	1000610	Cur-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	SAGHU	NO CUMPLE	*El tubo portafusible según esquema suministrado posee una dimensiones de 300 mm, la medida para este accesorio del seccionador fusible no debe exceder los 287mm como lo indica el ítem 12.1 de la PDG. *No cumple con el ítem 11.8. (intercambiabledad), el porta fusible mide 300 mm
52-R2 ENERGY, S.R.L.	1	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W SSV HPS	AMERICA LIGHT	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.

JRS

CA X 6 EG DL BP EG

52-RZ ENERGY, S.R.L.	1	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	AMERICA LIGHT	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
52-RZ ENERGY, S.R.L.	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off	AMERICA LIGHT	NO CUMPLE	El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
52-RZ ENERGY, S.R.L.	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	YIPENG	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
52-RZ ENERGY, S.R.L.	14	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3 300 AWG	SMICO	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	15	1001791	Conect SImp Dent P/Cabl AsIt16- 954-35mm ²	SMICO	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150 50/150mm	SMICO	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	30	1014605	Modulo Transf. Integrado 3Ø 12.47 KV CT-PT 10-20- 40/5A,7 2/0 12KV	SAGHU	CUMPLE	*En caso de ser adjudicado, deberá suministrar las pruebas eléctricas realizadas en fabrica. *Los numeros de serie de los equipos a suministrar deberán ser los mismos que figuran en el protocolo de pruebas del fabricante.
52-RZ ENERGY, S.R.L.	11	1000102	Conductor concentrico Aluminio 3 x 6 AWG	GH-CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000671	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 10A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000672	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 12A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000673	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 140A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000674	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 15A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000676	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 200A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000677	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 20A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000678	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 25A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000680	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 30A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000681	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 3A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000684	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 5A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000685	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 60A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000687	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 6A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000688	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 7A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000689	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 80A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000690	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 8A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000701	Fusible Tipo T 15A	INDEL BAURU	CUMPLE	

JRS

JM CA XG EG DL BP ES

52-RZ ENERGY, S.R.L.	19	1000702	Fusible Tipo T 20A	INDEL BAURU	CUMPLE	
52-RZ ENERGY, S.R.L.	9	1000100	Conductor concentrico Aluminio 2 x 8 AWG	GH-CABLE	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).

53-INGENIERIA RUGUSA, SRL

OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACIÓN
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	6	1000160	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 2/0 Al Cond N	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material. *La no presentación de la PDG, no es subsanable según el artículo 2.14, punto 5, literal E, del pliego de licitación de este proceso.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000145	Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	13	1000103	Conductor concentrico Cobre 3 x 6 AWG	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	18	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	18	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	18	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	18	1009813	POSTE HOMOLOGADO PRETENSADO DE 45' - 8 KN	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	*El oferente no presentó la PDG, para poder evaluar este material.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	23	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	JL	NO CUMPLE	*Material no presentado en la carta de intención *Material no figura en el cronograma de entrega. NO SUBSANABLE (punto 6, Pag 41, pliego de condiciones)
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001767	Conect Dem 25/150-25/150mm² 3 300 AWG	JL	NO CUMPLE	*Material no presentado en la carta de intención *Material no figura en el cronograma de entrega. NO SUBSANABLE (punto 6, Pag 41, pliego de condiciones)
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	JINGLIN	NO CUMPLE	*Material no presentado en la carta de intención *Material no figura en el cronograma de entrega. NO SUBSANABLE (punto 6, Pag 41, pliego de condiciones)
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	JINGLIN	NO CUMPLE	*Material no presentado en la carta de intención *Material no figura en el cronograma de entrega. NO SUBSANABLE (punto 6, Pag 41, pliego de condiciones)
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	JINGLIN	NO CUMPLE	*Material no presentado en la carta de intención *Material no figura en el cronograma de entrega. NO SUBSANABLE (punto 6, Pag 41, pliego de condiciones)
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	16	1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4" x 8'	JL	NO CUMPLE	El oferente colocó un tiempo de entrega superior al requerido, este no cumple según el artículo 3.4 literal f, del pliego de condiciones.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	1	1000420	Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-OH	CQC	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	1	1000413	Brzo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	6	1000161	Cable Tripl Alsi XLPE Cond 4/0 Al Cond N	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	7	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15kV	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	7	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Alsi P/ 15kV	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	7	1000096	Cable Cobre URD #2 Alsi P/ 15kV	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	7	1000117	Cable de Cobre Estañado 2/0 AWG, Desnudo	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000159	Cable Tripl 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR Alsi	HNTDOL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000130	Cable de Viento 7/16" 76 KN	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000163	Conductor Aluminio 355.4 MCM 2/0 AAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000164	Conductor Aluminio 206.8 MCM 4/0 AAC 7h	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAC 19h	HNTDOL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo	HNTDOL	CUMPLE	

JRS

STI

EA XG EG XL BP EG

53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	HNTDDL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000124	Cable de Control Flex 4h AWG #10, 600V	HNTDDL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1000136	Cable Flex Galb #12 AWG 12h AISI PVC	HNTDDL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	9	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	10	1000101	Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	10	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	11	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HNTDDL	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, "K"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001758	Conect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001757	Conect Cuña P/ Cond 4/0 Derv 4/0-3/0	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001953	Termin Int Goma 15KV Cond AISI 500-100	ZHENZHEN CHUANVIN CO.,LTD	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 AI Agul	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1002003	Terminal Interior P/ URD No.2	ZHENZHEN CHUANVIN CO.,LTD	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1002028	Terminal T/ PIM Binnet Compr P/ Cond 4/0	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	14	1013167	Kit empalme P/Cable URD #2/0AWG 15KV	ZHENZHEN CHUANVIN CO.,LTD	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	15	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl AISI16-954-35mm ²	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	19	1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	HONG	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	19	1011404	Tubo Portafusible de 15KV,200A	HONG	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	16	1002330	Tornillo Máq Cab Cuad 5/8"x12"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	16	1002331	Tornillo Máq Cab Cuad 5/8"x14"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	17	1002097	Poste acero galvanizado de 7M-300 Dan	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	17	1002100	Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KM	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	17	1009795	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	17	1009796	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN	MILKY WAY	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	16	1002083	Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf 1.8-0"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL	16	1001230	Espeja P/ AISI Cab Poste 20"x1"	JL	CUMPLE	

JRS

50/52

ATI

CA YG EG DL BP ES

53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1011403	Tubo Portafusible de 15kV, 100A	HONG	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1000738	Grapa de Retenc Acero Galv Cond 4/0 Al	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al ACSR	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1000752	Grapa Terminal para 465-500 MCM	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	20	1000610	Con-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana	HONG	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	21	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	22	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	25	1002689	Transf Monof 100kVA 7.2kV 120- 240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	25	1002709	Transf Monof 25kVA 7.2kV 120- 240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	26	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120- 240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	30	1014605	Modulo Transf. Integrado 3Ø 12.47 KV CT-PT 10-20- 40/5A, 7.2/0.12KV	SHENSHEN CHUANYIN CO. LTD	CUMPLE	En caso de ser adjudicado el oferente debe suministrar los protocolos de las pruebas realizadas en fábrica. Estas pruebas deben estar asociada a los seriales de los equipos a suministrar.
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	30	1002693	Transf Monof 15kVA 7.2kV 120- 240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fábrica para que un técnico presencie las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	5	1009879	LUMINARIAS LED DE 75 WATTS	DONGSHI	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	14	1001950	Termin Ext 15kV P/Cabl Alnd 500- 1000MCM	ZHENZHEN CHUANYIN CO.,LTD	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	16	1001269	Soporte de Cable Monof P/ Cable URD	JL	CUMPLE	
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	5	1011319	Luminaria tipo LED 200 W	DONGSHI	CUMPLE	

JRS
 FTK
 CA YG EG
 XC BP EG

53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	27	1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	28	1002739	Transf P-M 112.5KVA 7.2KV 120-208V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	28	1002751	Transf P-M 225KVA 12.47/7.2KV 120-208V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002736	Transf P-M 100KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002777	Transf P-M 50KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002779	Transf P-M 75KVA 7.2KV 120-240V CSP	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002742	Transf P-M 150KVA 12.5KV 120-208V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002760	Transf P-M 300KVA 7.2KV 120-208V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	29	1002763	Transf P-M 37.5KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
53-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	26	1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	GG	CUMPLE	* Si resulta ser adjudicado con este material, se requiere visita técnica a fabrica para que un técnico presente las pruebas a realizar a estos materiales según está estipulado el pliego de condiciones (Ver cuadro del acápite 2.8 Descripción de los Bienes).
54-INVERSIONES GLOBAAMA, SRL						
OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACION
54-INVERSIONES GLOBAAMA, SRL	23	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 90 Goma	SHUSHI	CUMPLE	
54-INVERSIONES GLOBAAMA, SRL	23	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66 Vinil	SHUSHI	CUMPLE	
55-TECNICARIBE DOMINICANA						
OFERENTE	Lote #	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO GLOBAL	OBSERVACION
55-TECNICARIBE DOMINICANA	3	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	COOPER LIGHTING STREETWORKS	NO CUMPLE	PDG no cumple en los ítem 2.17, 4.1, 4.6 y 5.2. Modelo ofertado no pudo ser identificado en el catálogo.
55-TECNICARIBE DOMINICANA	4	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	COOPER LIGHTING STREETWORKS	NO CUMPLE	PDG no cumple en los ítem 2.17, 4.1, 4.6 y 5.2. Modelo ofertado no pudo ser identificado en el catálogo.

JRS
 TR
 CA XG EG
 X BP EG