



---

**INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE  
COMPRA EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001  
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE  
URGENCIA**

---

**COMITÉ DE EVALUACIÓN TECNICA  
INFORME POST PONDERACIÓN DE SUBSANACIONES**

**SANTO DOMINGO  
27/06/2022**



## Informe de evaluación técnica

### Luego de ponderaciones a Subsanaciones

## 1. Aspectos Generales

El viernes 13 de mayo de 2022, fueron recibidas un total de 393 ofertas a materiales por parte de 34 empresas que presentaron propuestas en el proceso de **EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE URGENCIA**. Luego de realizadas las evaluaciones iniciales, el 01 de junio de 2022 se presentó un informe preliminar para enviar a los oferentes, aclaratorias por errores y omisiones de naturaleza subsanable, seguidamente fueron recibidas las aclaratorias de los oferentes el 20 de junio de 2022, por lo que se procedió en un periodo de ponderaciones de esas subsanaciones hasta el 27 de junio de 2022, dando por concluido en este **informe de evaluación técnica** los resultados de cada una de las ofertas de materiales.

## 2. Objetivo

Presentar el resultado de la verificación, validación y evaluación contenidas de las propuestas técnicas "Sobre A" de los materiales presentados en las *Planillas de Datos Garantizados*, y revisado además las documentaciones adicionales que fueron requeridas a oferentes en proceso de subsanación, para obtener un registro del **resultado de evaluación técnica** de todas las ofertas por cada ítem presentado.

## 3. Metodología

### **Evaluación de Oferta Técnica**

Se validaron los documentos requeridos en el acápite 2.14 literal "C" del pliego de condiciones y los valores presentados en las **Planillas de Datos Garantizados** mediante la comparación de lo requerido y lo presentado en oferta, tomando como referencia las especificaciones técnicas mostradas en el catálogo de cada material, planilla técnica del fabricante, Certificados de Calidad o de Laboratorios, certificación de pruebas en los casos que lo solicita la Planilla de Datos Garantizados, planos, documentación técnica adicional de los materiales a proveer y sus accesorios que permitan complementar los detalles técnicos del material ofertado para su evaluación, así como otras documentaciones indispensables para poder aceptar la oferta, tales como Documento de Garantía del producto y carta de Autorización del fabricante previstos en el acápite 2.14 literal "C" del pliego de condiciones.

Luego de completar la primera evaluación preliminar, se procedió a emitir el informe de errores u omisiones de naturaleza subsanables, seguidamente, una vez los oferentes respondieron a las subsanaciones, se continuó el proceso de evaluación, para luego de ponderar las subsanaciones, se emitiera de manera definitiva los resultados de evaluaciones de ofertas técnicas.

#### 4. Errores u omisiones de naturaleza subsanables

A continuación, se muestra el listado de oferentes que presentaron observaciones de errores u omisiones y elementos de naturaleza subsanables.

1-RZ ENERGY, SRL.	19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	20-GREEN CABLES & ASOCIADOS
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	21-BAIRES INGENIERIA, SRL.
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	22-PROYECTOS DVF
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL.	23-INDURAR ELECTRIC, SRL.
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	24-ARMADA LED, SRL
8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL.	25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.
9-ONITEL, SRL.	26-JJ ELECTRIC, SA.
10-ELECTROVAL, SRL.	27-SANEL, SRL.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECPROF)
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL
13-SKETCH PROM, SRL	30-PUNTO MARKET, SRL.
14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	32-GRUPO ICEBERG, SRL.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.	33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	34-GES, SRL.
18-SMART SOLUTIONS, SRL.	35-COFAXCOMP

**Nota:** En el listado no figura el número 3, ya que en la recepción de ofertas el día 13-05-2022, el oferente correspondiente a este número tuvo que retirar sus ofertas debido que el mismo se equivocó de proceso de compras, por tanto, para no dañar el listado de registro de los oferentes se decidió eliminar el #3, del listado.


#### 5. Resultados de la evaluación técnica

Una vez completado el procedimiento de evaluación técnica, incluyendo la evaluación de las ponderaciones de las subsanaciones, primeramente, se emiten los resultados administrativos del proceso, los cuales servirán para dar un panorama global al comité de compra, luego en el anexo “A”, se mostrarán en listados de los resultados técnicos de cada oferta.

- **Resultados administrativos**


Estos resultados corresponden a las diferentes métricas obtenidas durante el proceso de evaluación técnica, los cuales servirán para como estadísticas manejadas en el proceso que darán una visión más acabada a la evaluación técnica.

### 1. Estado inicial del proceso:

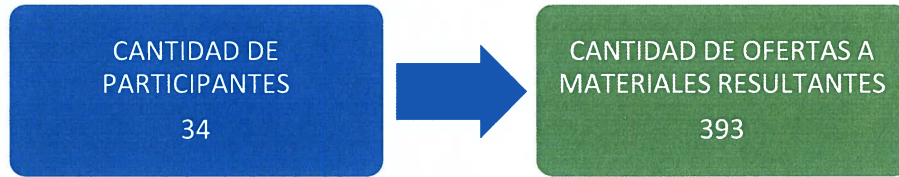

En esta etapa se define cuantas ofertas a materiales arrojaron los 34 oferentes que participaron.


### 2. Resultados de las subsanaciones:

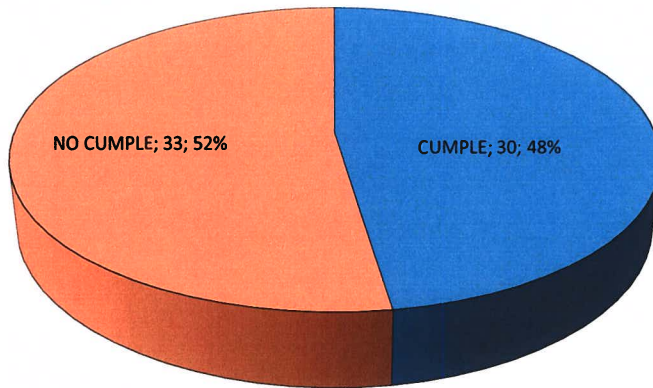

Este gráfico muestra los resultados de las evaluaciones realizadas a las subsanaciones que fueron solicitadas el 01 de junio de 2022.


### 3. Resultados técnico por categoría de incumplimiento:

En la gráfica a continuación, se muestra el resultado global del proceso de evaluación técnica, con las categorías del no cumplimiento, en donde hubo oferentes que no cumplieron técnicamente, otros colocaron tiempos de entregas superiores a lo requerido (no cumple tiempo), otros además colocaron en su anexo C, cantidades por encima y por debajo de lo solicitado en el pliego (no cumple cantidad), y algunos fallaron en tiempo y cantidades conjuntamente.

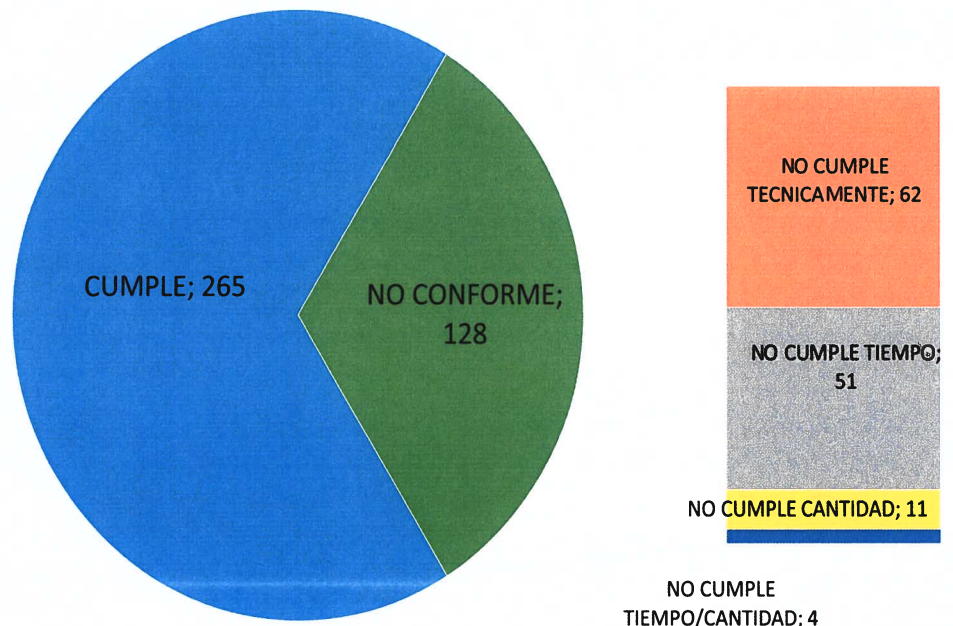



**4. Resultados de la evaluación de las ofertas por la participación en lotes.**

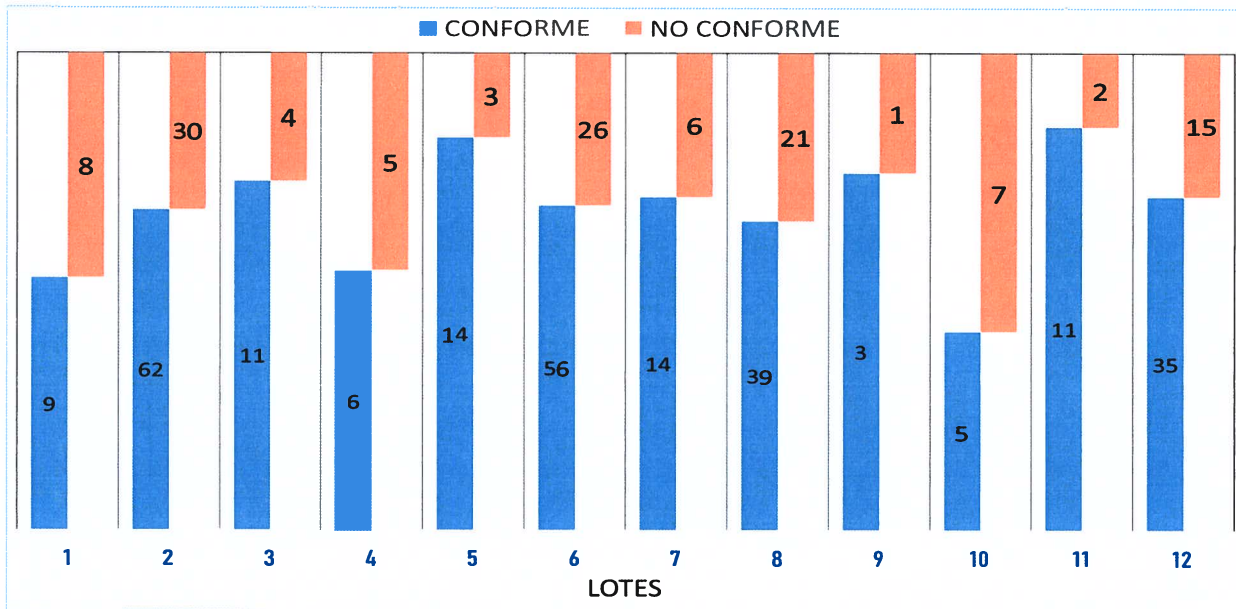

El gráfico anterior visualiza como fueron las cantidades de ofertas en cada uno de los lotes, la misma se muestra en las cantidades de ofertas "CONFORMES" y "NO CONFORME".


**5. Materiales desiertos:**

Batería de 3.6 Voltios Lithium Battery
Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext

Como parte de las metricas tomadas en el proceso, aquí se muestran los materiales que quedaron desiertos en el proceso de evaluación técnica, por tanto, de los 47 ítems del listado, solo 2 quedaron desiertos.

**6. Resultado global del proceso de evaluación técnica.**

En el gráfico a continuación se muestran los resultados globales del proceso de evaluación técnica, el cual finalizó con un 67%, de cumplimientos de las ofertas técnicas.

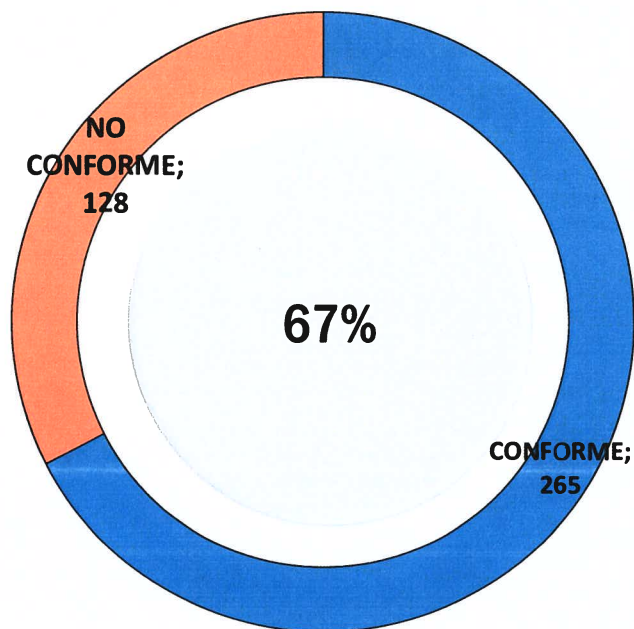

Para los resultados individuales de cada ítem propuesto por los oferentes según el **anexo "A"**, se muestran los listados de resultados los cuales están divididos a su vez en las siguientes categorías:




1. Conforme
2. No Conforme

En cada caso indica que: **1- Conforme**, aquellas ofertas de materiales que cumplen todos los requerimientos técnicos exigidos y por tanto podrán ser ponderadas en la fase de evaluación económica, **2- No Conforme**, aquellas ofertas de materiales que no cumplen en algunos de los requerimientos técnicos exigidos y por tanto no podrán ser ponderadas en la fase de evaluación económica, resaltando que el criterio de evaluación es por ítem separadamente, dándose el caso de oferentes que tienen ítems en ambas categoría, tanto en Conforme como No Conforme.

## 6. Conclusión y recomendaciones

El Comité de Evaluación Técnica, concluye en presentar los resultados por cada ítem y oferente según se muestra en el **anexo "A"**, y recomienda considerar para la siguiente fase de evaluación los ítems ofertados que indican "**Conforme**", a tenor de los cuales firman el 27 de junio de 2022:

### FIRMAS

NOMBRE	CÓDIGO	FIRMA
Edwin Gómez	5834	
Daneyris Cornielle	8681	
Fernando Agramonte	3133	

**ANEXO –A**

Tablas por oferentes listado de los ítems Conforme y No Conforme

# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



### 1-RZ ENERGY, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TÉCNICO	OBSERVACIÓN
1-RZ ENERGY, SRL.	10	1010401	PANTALLA REPETIDORA DE CONSUMO 120/240V	CLOUD	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. Ver Pliego pag.38 (punto C) y pag. 45 (punto 5.1.8).
1-RZ ENERGY, SRL.	10	1014606	MÓDULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA P/18 MED	CLOUD	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. Ver Pliego pag.38 (punto C) y pag. 45 (punto 5.1.8).
1-RZ ENERGY, SRL.	10	1013870	COLECTOR DE DATOS P/MODULO SMC 120/240V	CLOUD	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. Ver Pliego pag.38 (punto C) y pag. 45 (punto 5.1.8).
1-RZ ENERGY, SRL.	9	1014573	MEDIDOR MODULAR SMC, 240V, 3H, CL100	CLOUD	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. Ver Pliego pag.38 (punto C) y pag. 45 (punto 5.1.8).
1-RZ ENERGY, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMICO	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm² 3-300 AWG	SMICO	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabi Desn 1/0-300AWG	SMICO	NO CONFORME	La información enviada por el oferente, no cumple ya que, el conector mostrado en la subsanación corresponde a un conector dentado en ambos lados, el requerido es para un conector simple con conexión a neutro desnudo.
1-RZ ENERGY, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A Cl0.5%	SAGHU	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A Cl0.5%	SAGHU	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A Cl0.5%	SAGHU	CONFORME	
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1014605	Mod. Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
1-RZ ENERGY, SRL.	12	1014607	Mod. Transf CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.

### 2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TÉCNICO	OBSERVACIÓN
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	ROEY	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	SMICO	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	6	1000816	Pinza Derivadora	SMICO	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HUATONG	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HUATONG	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMICO	CONFORME	
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm² 3-300 AWG	SMICO	CONFORME	



**“EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 “COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS”**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	SMICO	NO CONFORME	La información enviada por el oferente, no cumple ya que, el conector mostrado en la subsanación corresponde a un conector dentado en ambos lados, el requerido es para un conector simple con conexión a neutro desnudo.
2-DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	CONFORME	

**4-MEJANT INVESTMENT, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISI P/ 15KV	HUATONG	CONFORME	
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisi P/ 15KV	HUATONG	CONFORME	
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	HUATONG	CONFORME	
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HUATONG	CONFORME	
4-MEJANT INVESTMENT, SRL	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HUATONG	CONFORME	

**5-MATERI ELECTRICOS, EIRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	1	1013468	Base circular polic Med Cl200 240V-FM2S	TAF	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisi PVC 600V	PHELPS DODGE	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	PHELPS DODGE	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	PHELPS DODGE	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1002223	Perno Seguridad Carbon Steel Serie E2	DEWALCH	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	FRONTEC	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1000816	Pinza Derivadora	CAHORS	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	ROMAGNOLE	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" X 8'	ROMAGNOLE	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	INTELLI	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	INTELLI	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	INTELLI	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	INTELLI	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	INTELLI	CONFORME	
5-MATERI ELECTRICOS, EIRL	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	CAHORS	CONFORME	

**6-INGENIERIA RUGUSA, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISI P/ 15KV	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisi P/ 15KV	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisi PVC 600V	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	HNTDDL	NO CONFORME	El oferente no presentó ficha técnica para este material.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	HNTDDL	NO CONFORME	El oferente no presentó ficha técnica para este material.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	HNTDDL	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	HNTDDL	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HNTDDL	NO CONFORME	*Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso. ver Pliego pag. 39 (punto F).
						*El oferente utilizó la PDG asignada al lote #4 para participar en el lote #5.

**EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HNTDDL	CONFORME	Oferte colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	JUNGLIN	NO CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	JINGLIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	JINGLIN	NO CONFORME	*Oferte colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	6	1000816	Pinza Derivadora	JINGLIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	JINGLIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	JINGLIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25-3kN (7.5m-3kN)	MILKY WAY	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	11	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	RUGUSA	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A Cl0.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A Cl0.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1014605	Mod.Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A Cl0.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1014607	Mod.Trans CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME	
6-INGENIERIA RUGUSA, SRL	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME	

**7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM25	AMERVOLT	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	1	1004857	Base Rectangular Dual 4 Clips 120/240 V	AMERVOLT	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	MAN QUINGZHOU CAE	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	TOP CABLE	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	TOP CABLE	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	TOP CABLE	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	ARGOS ELECTRICA	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	ARGOS ELECTRICA	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	HENAN QUINGZHOU CABLE	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	AMERVOLT	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	ARGOS ELECTRICA	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	DINWAY	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000816	Pinza Derivadora	AMERVOLT	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	CONIMEL	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	CONIMEL	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	CONIMEL	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A Cl0.5%	DINWAY	CONFORME	
7-HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A Cl0.5%	DINWAY	CONFORME	

**8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	RTD (HENAN UME)	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple ya que, este no envió ningún tipo de información que pueda validar lo requerido, en su lugar envió una carta llamada presentación de oferta, la cual está divorciada de los datos requeridos.
8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	RTD (HENAN UME)	CONFORME	
8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	RTD (HENAN UME)	NO CONFORME	El oferente utilizó la PDG asignada al lote #4 para participar en el lote #5.
8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	DAMIANO (SALAGRAM)	CONFORME	

**EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



8-MONTAN Y ASOCIADOS, SRL.	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" X 8'	DAMIANO (SALAGRAM)	CONFORME
----------------------------	---	---------	-------------------------------------	--------------------	----------

**9-ONITEL, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
9-ONITEL, SRL.	1	1013468	Base circular polic.Med CL200 240V-FM25	METO	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	1	1004857	Base Rectangular Dual 4 Clips 120/240 V	METO	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	BORUN	NO CONFORME	En el esquema del catálogo ofertado, los puntos 7 y 8 de la PDG, las dimensiones ofertadas difieren con lo requerido.
9-ONITEL, SRL.	6	1000879	Sello de Seguridad Inserto Marip Azul	BORUN	NO CONFORME	En el esquema del catálogo ofertado, los puntos 7 y 8 de la PDG, las dimensiones ofertadas difieren con lo requerido.
9-ONITEL, SRL.	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	BORUN	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	METO	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	METO	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	YINGLANG	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	YOKELINK	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" X 8'	YOKELINK	CONFORME	
9-ONITEL, SRL.	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25'-3kn (7.5m-3KN)	FUTAO	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.

**10-ELECTROVAL, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
10-ELECTROVAL, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HUATONG	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabi Aisi16-954-35mm <sup>2</sup>	MELEC	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabi Aisi16-954-35mm <sup>2</sup>	MELEC	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	MELEC	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabi Desn 1/0-300AWG	MELEC	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	MELEC	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1014605	Mod.Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	
10-ELECTROVAL, SRL.	12	1014607	Mod.Transf CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	

**11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HENAN JINSHUI CABLE (HAITI)	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HENAN JINSHUI CABLE (HAITI)	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	PHEPS DODGE	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	PHEPS DODGE	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.



# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 3/0 AWG	PHEPS DODGE	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisi16-954-35mm <sup>2</sup>	SMICO	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisi16-954-35mm <sup>2</sup>	SMICO	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	TOPAZ	NO CONFORME	El material ofertado en catálogo asociado al modelo 3209 no corresponde al material requerido. En el documento "Circular preguntas y respuestas al pliego de condiciones EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001" (pregunta #35), se respondieron las dudas planteadas sobre este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	SMICO	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabi Desn 1/0-300AWG	SMICO	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	NO CONFORME	El modelo ofertado en la PDG (DCNL-5), según catálogo no corresponde con las características de diseño del conector código 1001768. Este modelo corresponde a un conector simple dentado, se requiere un conector doble de acuerdo al esquema presentado en planilla C-432
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	*Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	PLYMOUTH	NO CONFORME	*El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	PROW	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	SMICO	CONFORME	
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	VVP	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" x 8'	VVP	NO CONFORME	El oferente no proporcionó ningún tipo de documentación técnica requerida en la etapa de subsanación para este material.
11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	1	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM2S	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.



# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

11-ORBITAL ELECTRIC, SRL.	1	1004857	Base Rectangular Dual 4 Clips 120/240 V	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	El modelo ofertado RE-1005-4J-RL, no cumple con las características constructivas presentadas en el esquema de la PDG, carece de orificio para alojar perno, así como también mecanismo de cierre para sello de seguridad .
---------------------------	---	---------	---	---------------	-------------	---

### 12-ALFRETON BUSINESS GROUP

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISI P/ 15KV	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisi P/ 15KV	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	HENAN	CONFORME	
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisi PVC 600V	HENAN	CONFORME	
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	HENAN	CONFORME	
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 AI Bip AWG #8	HENAN	CONFORME	
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 AI Trip AWG #6	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.
12-ALFRETON BUSINESS GROUP	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 AI Trip AWG #6	HENAN	NO CONFORME	La subsanación enviada por el oferente, no cumple, ya que, el certificado de prueba enviado por el mismo, el cual es emitido por KEMA QUALITY, # 2122107.70, no pudo ser validado en ninguna página de internet. Además el certificado UL #2013111-E464889, no corresponde al tipo de cable solicitado, esto son para sistemas de alarma.

### 13-SKETCH PROM, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
13-SKETCH PROM, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 AI Bip AWG #8	CROP	CONFORME	

**“EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 “COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS”**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



13-SKETCH PROM, SRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	CROP	CONFORME
13-SKETCH PROM, SRL	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	CROP	CONFORME
13-SKETCH PROM, SRL	8	1001955	Termin T/PIN Blimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	CROP	CONFORME
13-SKETCH PROM, SRL	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	CROP	CONFORME
13-SKETCH PROM, SRL	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	CROP	CONFORME
13-SKETCH PROM, SRL	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	CROP	CONFORME

**14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	SMICO	CONFORME	
14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	XIXI	CONFORME	
14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	6	1000816	Pinza Derivadora	SMICO	CONFORME	
14-COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	SMICO	CONFORME	

**15-CONSORCIO KEIKO-ACC**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8-8 Al Bip AWG #8	ELECTROCABLE	CONFORME	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	ELECTROCABLE	CONFORME	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	ELECTROCABLE	CONFORME	
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	11	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	TELESA	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE
15-CONSORCIO KEIKO-ACC	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25'-3kn (7.5m-3KN)	QZ INDUSTRY	NO CONFORME	El material-1012340, no presentado en el anexo C. de su oferta técnica. Ver pliego pag. 33 (Oferta tecnica punto C)

**16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8-8 Al Bip AWG #8	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	Tongda	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Polestar	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	Polestar	NO CONFORME	No presento catálogo o información técnica requerida para evaluar el material.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	Polestar	NO CONFORME	No presento catálogo o información técnica requerida para evaluar el material.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Polestar	NO CONFORME	El material no se encuentra en el catálogo presentado de la marca POLESTAR.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1000816	Pinza Derivadora	Polestar	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1001241	Fluje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	Polestar	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" x 8'	Polestar	NO CONFORME	El material no se encuentra en el catálogo presentado de la marca POLESTAR.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	Polestar	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	Polestar	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	11	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	C. Prensaado	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25'-3kn (7.5m-3KN)	Milky Way	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A C10.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A C10.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1014605	Mod.Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A C10.5%	CHUANGYIN	CONFORME	
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	12	1014607	Mod.Trans CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME	

**'EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	CHUANGYIN	CONFORME
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	Tongda	NO CONFORME
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Tongda	NO CONFORME
16-CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL.	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	Tongda	NO CONFORME

**17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	NO CONFORME	El modelo ofertado "JS-YJSV 067115" corresponde a un conductor con el neutro al 33%, la PDG de este material requiere de un conductor con el neutro al 100%.
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	NO CONFORME	El modelo ofertado "JS-YJSV 107115" corresponde a un conductor con el neutro al 33%, la PDG de este material requiere de un conductor con el neutro al 100%.
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	PHEPS DODGE	NO CONFORME	Según respuesta de la subsanación del oferente el mismo solicita "Desestimar este material, ya que no fue posible gestionar cartas con fabricante".
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	PHEPS DODGE	NO CONFORME	Según respuesta de la subsanación del oferente el mismo solicita "Desestimar este material, ya que no fue posible gestionar cartas con fabricante".
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	PHEPS DODGE	NO CONFORME	Según respuesta de la subsanación del oferente el mismo solicita "Desestimar este material, ya que no fue posible gestionar cartas con fabricante".
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8-8 Al Bip AWG #8	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMICO	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMICO	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	TOPAZ	NO CONFORME	El oferente no presentó la PDG para este material.
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm² 3-300 AWG	SMICO	CONFORME	
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	SMICO	NO CONFORME	El oferente no suministró la información solicitada para este material, en su respuesta a la solicitud de subsanación, en la misma este solicitó desestimar su participación para este material.
17-SARITA & ASOCIADOS, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	NO CONFORME	El modelo ofertado en la PDG (DCNL-5), no corresponde con las características constructivas del conector del código 1001768. según catálogo.

**18-SMART SOLUTIONS, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
18-SMART SOLUTIONS, SRL.	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	NORMARSH	CONFORME	
18-SMART SOLUTIONS, SRL.	6	1000879	Sello de Seguridad Inserto Marip Azul	NORMARSH	CONFORME	

**19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL.	9	1014573	MEDIDOR MODULAR SMC, 240V, 3H, CL100	HEXING	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.



# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

## ANEXO - INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	10	1010401	PANTALLA REPETIDORA DE CONSUMO 120/240V	HEXING	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	10	1014606	MÓDULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA P/18 MED	HEXING	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	10	1013870	COLECTOR DE DATOS P/MODULO SMC 120/240V	HEXING	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A C10.5%	HEXING	CONFORME	
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1014605	Mod. Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1014607	Mod. Trans CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	
19-NAFTEX INTERNACIONAL, SRL	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	HEXING	CONFORME	

### 20-GREEN CABLES & ASOCIADOS

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	SUNNI	NO CONFORME	El modelo ofertado hace referencia a un cable de aluminio y el material exigido es cobre, de igual forma sus pruebas de laboratorio son referentes a un cable de aluminio.
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	SUNNI	NO CONFORME	El modelo ofertado hace referencia a un cable de aluminio y el material exigido es cobre, de igual forma sus pruebas de laboratorio son referentes a un cable de aluminio.
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	QINGDAO	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	QINGDAO	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	QINGDAO	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8-8 Al Bip AWG #8	SUNNI	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	SUNNI	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	QINGDAO	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	SMITHTRUMP	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMITHTRUMP	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMITHTRUMP	CONFORME	
20-GREEN CABLES & ASOCIADOS	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25*3kn (7.5m-3kn)	POWER	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.

### 21-BAIRES INGENIERIA, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	Henan Tong-da	CONFORME	A pesar de que los ensayos referentes a conductores URD, fueron validados a través de la página, www.ticw.com.cn., en caso de ser adjudicado el oferente deberá remitir protocolos de pruebas basados en la norma UL1072, realizado en un laboratorio de reconocimiento internacional, según es indicado en el punto 15, de la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	Henan Tong-da	CONFORME	A pesar de que los ensayos referentes a conductores URD, fueron validados a través de la página, www.ticw.com.cn., en caso de ser adjudicado el oferente deberá remitir protocolos de pruebas basados en la norma UL1072, realizado en un laboratorio de reconocimiento internacional, según es indicado en el punto 15, de la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	Henan Tong-da	CONFORME	
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	Henan Tong-da	CONFORME	
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Henan Tong-da	CONFORME	
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	Henan Tong-da	CONFORME	
21-BAIRES INGENIERIA, SRL	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	Henan Tong-da	CONFORME	



# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	Henan Tong-da	CONFORME	A pesar de que los ensayos referentes a conductores concéntricos, fueron validados a través de la pagina, www.ticw.com.cn., en caso de ser adjudicado el oferente deberá remitir protocolos de pruebas basados en la norma UL854/ul44, realizado en un laboratorio de reconocimiento internacional. según es indicado en el punto 11.10 de la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	Henan Tong-da	CONFORME	A pesar de que los ensayos referentes a conductores concéntricos, fueron validados a través de la pagina, www.ticw.com.cn., en caso de ser adjudicado el oferente deberá remitir protocolos de pruebas basados en la norma UL854/ul44, realizado en un laboratorio de reconocimiento internacional. según es indicado en el punto 11.10 de la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	POLESTAR	NO CONFORME	El oferente no presentó catálogo para validar los datos suministrados en la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	POLESTAR	NO CONFORME	El oferente no presentó catálogo para validar los datos suministrados en la PDG.
21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	POLESTAR	CONFORME	
21-BAIRES INGENIERIA, SRL.	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25'-3kN (7.5m-3kN)	MILKY WAY	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.

### 22-PROYECTOS DVF

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
22-PROYECTOS DVF	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	TANHO	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
22-PROYECTOS DVF	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	ZHENGZHOU	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
22-PROYECTOS DVF	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	ZHENGZHOU	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
22-PROYECTOS DVF	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	ZHENGZHOU	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

### 23-INDURAR ELECTRIC, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
23-INDURAR ELECTRIC, SRL.	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
23-INDURAR ELECTRIC, SRL.	1	1004857	Base Rectangular Dual 4 Clips 120/240 V	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	El modelo ofertado en la PDG, no cumple con el ítem 10 de la PDG, según información del catálogo suministrado por el oferente.
23-INDURAR ELECTRIC, SRL.	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
23-INDURAR ELECTRIC, SRL.	6	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	ROEY ELECTRIC	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

### 24-ARMADA LED, SRL

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
24-ARMADA LED, SRL	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	GARYLION WIRE	CONFORME	

# "EESTE-MAE-PEUR-2022-0001" COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS

25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	1	1013468	Base circular polic. Med CL200 240V-FM25	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HNTDDL	CONFORME	
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HNTDDL	CONFORME	
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8-8 Al Bip AWG #8	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	Sanhe Cable	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	Sanhe Cable	CONFORME	
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1013657	Aro de seguridad c/tornillo p/med socket	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1000879	Sello de Seguridad Inserto Marip Azul	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS" ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS

25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1000447	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Ais16-954-35mm <sup>2</sup>	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Ais16-954-35mm <sup>2</sup>	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Voltcom	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	9	1014573	MEDIDOR MODULAR SMC, 240V, 3H, CL100	Star	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	10	1010401	PANTALLA REPETIDORA DE CONSUMO 120/240V	Star	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	10	1014606	MÓDULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA P/18 MED	Star	CONFORME	De ser adjudicado, este oferente, los componentes del kit de medición concentrada en altura, deben ser gestionados por uno de los softwares de gestión de EDEESTE.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	10	1013870	COLECTOR DE DATOS P/MODULO SMC 120/240V	Star	NO CONFORME	La información solicitada en la subsanación, proporcionada por el oferente, no cumple, ya que no presentó las informaciones técnicas suficientes para su correcta evaluación. No mostró suficientes detalles sobre el protocolo WISUN, entre otros aspectos solicitados como un catálogo que aporte técnicamente a su propuesta.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25'-3kN (7.5m-3kN)	MILKY WAY	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A Cl0.5%	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A Cl0.5%	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A Cl0.5%	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1014605	Mod.Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1014607	Mod.Transf CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

FAK

21

22



**'EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



25-MEGAWATT DOMINICANA, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/SA,7.2/0.12kV	Shenhen Chungyin	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
------------------------------	----	---------	---	------------------	-------------	---

**26-JJ ELECTRIC, SA.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
26-JJ ELECTRIC, SA.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	WTEC ENERGY INNOVATION	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	MIGUELEZ	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	MIGUELEZ	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	2	1000050	Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura	ALDOCA	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	MIGUELEZ	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8	TOM HARDWARE	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	PLYMOUTH	NO CONFORME	* Se requiere una cinta con aislamiento EPR (Caucho Etileno Propileno) para empalmes a 69KV. El modelo "PREMIUM 111" y el ofertado corresponde a una cinta con aislamiento en PVC (policloruro de vinilo) para realizar empalmes hasta 600V. (ver 8.1 de la PDG). * Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
26-JJ ELECTRIC, SA.	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	TOM HARDWARE	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	6	1000816	Pinza Derivadora	TOM HARDWARE	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	TOM HARDWARE	NO CONFORME	* Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. * Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
26-JJ ELECTRIC, SA.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	TOM HARDWARE	NO CONFORME	* Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso. * Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
26-JJ ELECTRIC, SA.	9	1014573	MEDIDOR MODULAR SMC, 240V, 3H, CL100	HEXING ELECTRICAL	CONFORME	
26-JJ ELECTRIC, SA.	10	1010401	PANTALLA REPETIDORA DE CONSUMO 120/240V	HEXING ELECTRICAL	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
26-JJ ELECTRIC, SA.	10	1014606	MÓDULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA P/18 MED	HEXING ELECTRICAL	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
26-JJ ELECTRIC, SA.	10	1013870	COLECTOR DE DATOS P/MODULO SMC 120/240V	HEXING ELECTRICAL	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

**27-SANEL, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
27-SANEL, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm²	SMICO	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm² 3-300 AWG	SMICO	CONFORME	



# “EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 “COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS”

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



27-SANEL, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	SMICO	NO CONFORME	La información de subsanación enviada por el oferente, no cumple ya que el conector mostrado en la nueva información corresponde a un conector dentado en ambos lados, el requerido es para un conector simple con conexión a neutro desnudo, no dentado.
27-SANEL, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	SMICO	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	HT Cables Group	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HT Cables Group	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HT Cables Group	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A C10.5%	SAGHU	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A C10.5%	SAGHU	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
27-SANEL, SRL.	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A C10.5%	SAGHU	CONFORME	
27-SANEL, SRL.	12	1014605	Mod. Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
27-SANEL, SRL.	12	1014607	Mod. Trans CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	SAGHU	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades menores a lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.

### 28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6	POWEN	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	POWEN	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	POWEN	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1000879	Sello de Seguridad Inserto Marip Azul	POWEN	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	LONGHUA	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1000816	Pinza Derivadora	POWEN	CONFORME	
28-ELECTRICOS PROFESIONALES, SRL. (ELECTROF)	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	HERRAC	CONFORME	

### 29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	POWEN	NO CONFORME	El oferente no envió la documentación de subsanación solicitada.
29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	POWEN	NO CONFORME	El oferente no envió la documentación de subsanación solicitada.
29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	11	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	PRETENZA	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.
29-ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL. (ESIOCA)	11	1012340	Poste Acero Galvanizado 25-3kN (7.5m-3kN)	HG	CONFORME	En caso de ser adjudicado el plan de agujeros será suministrado por EDEESTE.

# EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS"

ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



## 30-PUNTO MARKET, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1000880	Sello de Seguridad Inserto Marip Rojo	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1013656	Sello de seguridad tipo Pin	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1000879	Sello de Seguridad Inserto Marip Azul	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	Plymouth Rubber	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	6	1006659	FUSIBLE EXPULSION 5.2 A TIPO D	LUHFSER	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	TEConnectivity	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	GPI	CONFORME	
30-PUNTO MARKET, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	GPI	NO CONFORME	El modelo G-CP5150 colocado en la PDG, y evaluado en el catálogo corresponde a un conector dentado en ambos lados, el requerido es para un conector simple con conexión a neutro desnudo, no dentado.
30-PUNTO MARKET, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	GPI	CONFORME	

## 31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	1	1000444	Armario Protección de Medidores	MALEEC	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	1	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	JINYONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	1	1000179	Batería de 3.6 Voltios Lithium Battery	ULTRALIFE	NO CONFORME	El modelo ofertado en el catálogo no corresponde con lo requerido, ya que la batería solicitada es utilizada para alimentación de la memoria de medidores, por lo cual la misma viene provista de un conector para la conexión con la tarjeta del medidor. Dicha aclaración fue realizada en la "Circular preguntas y respuestas al pliego de condiciones EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001" (Pregunta #3).
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15KV	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1000144	Cable Multipolar Flex 5h #14 AWG	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1000050	Alambre #4 AWG-S00 AI P/ Ligadura	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,300 MCM	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	2	1009755	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3 x # 4 AWG	HEBEI HUATONG	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	3	1000100	Cable Concéntrico 1x8+8 AI Bip AWG #8	HENAN	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	4	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 AI Trip AWG #6	HENAN	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	5	1000102	Cable Concéntrico 2x6+6 AI Trip AWG #6	HENAN	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	6	1000898	Sujetador de Cable [Tight -Wrap] 15"	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	YOJIU	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	11	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	PRETHIDOM	NO CONFORME	Oferente colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	12	1002401	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 300/5A C10.5%	YUEQING HEYI	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	12	1002400	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 200/5A C10.5%	YUEQING HEYI	CONFORME	
31-ALMONTE INGENIERIA, SRL.	12	1002399	Bobina P/ Totaliz T/ Donut 100/5A C10.5%	YUEQING HEYI	CONFORME	

**“EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0001 “COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS”**  
**ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS**



**32-GRUPO ICEBERG, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
32-GRUPO ICEBERG, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	TOM HARDWARE	NO CONFORME	*Ofertante colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.  *Ofertante colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
32-GRUPO ICEBERG, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	TOM HARDWARE	NO CONFORME	*Ofertante colocó cantidades por encima de lo requerido en el pliego. La cantidad ofertada del material no podrá ser menor / ni mayor que la cantidad requerida en este proceso.  *Ofertante colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
32-GRUPO ICEBERG, SRL.	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0	CONIMEL	CONFORME	

**33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	2	1011853	Cable CU Flex 3Cond #12AWG aisl PVC 600V	MIGUELEZ	CONFORME	
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	2	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	MIGUELEZ	CONFORME	
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	2	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG	MIGUELEZ	CONFORME	
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	Plymouth Rubber	NO CONFORME	Se requiere una cinta con aislamiento EPR (Caucho Etileno Propileno) para empalmes a 69KV. El modelo "PREMIUM 111" y el ofertado corresponde a una cinta con aislamiento en PVC (policloruro de vinilo) para realizar empalmes hasta 600V. (ver 8.1 de la PDG).
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	TOM HARDWARE	CONFORME	
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	6	1000816	Pinza Derivadora	TOM HARDWARE	CONFORME	
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	TOM HARDWARE	NO CONFORME	Ofertante colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
33-SOLAJICO COMERCIAL, SRL.	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	TOM HARDWARE	CONFORME	

**34-GES, SRL.**

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
34-GES, SRL.	6	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	POWERLINE	CONFORME	
34-GES, SRL.	6	1011854	Varilla de anclaje un ojo 3/4" X 8'	POWERLINE	CONFORME	
34-GES, SRL.	6	1006659	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	LUHFSE	NO CONFORME	La información proporcionada para la subsanación, no cumple, ya que el modelo presentado no corresponde a las características eléctricas exigidas, el modelo presentado en el punto 1.5 de la PDG, es a 3.5A, y el requerido es a 5.2A.
34-GES, SRL.	6	1006654	FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D	LUHFSE	CONFORME	
34-GES, SRL.	7	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	TYCO	NO CONFORME	Ofertante colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	8	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm <sup>2</sup>	TYCO	NO CONFORME	Ofertante colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.



# “EDESTA-MAE-PEUR-2022-0001 “COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE URGENCIAS”

## ANEXO – INFORME DE EVALUACIONES TÉCNICAS



34-GES, SRL.	8	1001955	Termin T/PIN Bimet 2. Aguj P/ Conect 4/0	TYCO	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	8	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm <sup>2</sup> 3-300 AWG	TYCO	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	8	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabi Desn 1/0-300AWG	TYCO	NO CONFORME	*Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso. ver Pliego pag. 39 (punto F). *La información proporcionada no cumple con lo requerido, ya que no presentó ningún tipo de catálogo, dibujo o imagen que pueda validar lo solicitado, además el oferente confirma que su conector es dentado en ambos lados, y lo solicitado dentado de un solo lado.
34-GES, SRL.	8	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	TYCO	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	12	1014605	Mod.Transf CT-PT 10-20-40/5A,7.2/0.12kV	TAIT	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	12	1014607	Mod.Transf CT-PT 50-100-200/5A,7.2/0.12kV	TAIT	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.
34-GES, SRL.	12	1011852	Mod. Transf CT-PT 400-800/5A,7.2/0.12kV	TAIT	NO CONFORME	Oferente colocó tiempo de entrega por encima de lo requerido en el pliego. Si el cronograma ofertado por el suplidor no se corresponde con el requerido, la oferta es descalificada inmediatamente del proceso.

### 35-COFAXCOMP

OFERENTE	Lote #	código	DESCRIPCIÓN	MARCA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIÓN
35-COFAXCOMP	1	1000179	Batería de 3.6 Voltios Lithium Battery	XONOERGY	NO CONFORME	Las capacidades y las dimensiones ofertadas difieren de las solicitadas.
35-COFAXCOMP	6	1000922	Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma	3M	CONFORME	
35-COFAXCOMP	6	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	kable control	CONFORME	